




Priručnik za instalaciju i vodič za korisnike

# Klima uređaj sa VRV sistemom

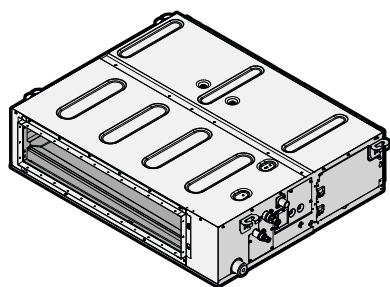

FXSA15A2VEB  
FXSA20A2VEB  
FXSA25A2VEB  
FXSA32A2VEB  
FXSA40A2VEB  
FXSA50A2VEB  
FXSA63A2VEB  
FXSA80A2VEB  
FXSA100A2VEB  
FXSA125A2VEB  
FXSA140A2VEB

# Sadržaj

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O dokumentaciji</b>                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | O ovom dokumentu .....                                              | 4         |
| <b>2</b> | <b>Opšte bezbednosne mere</b>                                       | <b>5</b>  |
| 2.1      | O dokumentaciji .....                                               | 5         |
| 2.1.1    | Značenje upozorenja i simbola .....                                 | 5         |
| 2.2      | Za instalatera .....                                                | 6         |
| 2.2.1    | Opšte .....                                                         | 6         |
| 2.2.2    | Mesto za instalaciju .....                                          | 7         |
| 2.2.3    | Rashladno sredstvo — u slučaju fluida R410A ili R32 .....           | 7         |
| 2.2.4    | Elektrika .....                                                     | 9         |
| <b>3</b> | <b>Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera</b>                  | <b>12</b> |
| 3.1      | Uputstva za opremu kod koje se koristi rashladno sredstvo R32 ..... | 14        |
| 3.1.1    | Zahtevi u pogledu prostora pri instalaciji .....                    | 15        |

## Za korisnika 17

|           |                                                                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>Bezbednosno uputstvo za korisnika</b>                                                                                            | <b>18</b> |
| 4.1       | Opšte .....                                                                                                                         | 18        |
| 4.2       | Uputstvo za bezbedan rad .....                                                                                                      | 19        |
| <b>5</b>  | <b>O sistemu</b>                                                                                                                    | <b>24</b> |
| 5.1       | Izgled sistema .....                                                                                                                | 24        |
| 5.2       | Obavezne informacije za jedinice sa ventilatorom sa namotajem .....                                                                 | 25        |
| <b>6</b>  | <b>Korisnički interfejs</b>                                                                                                         | <b>27</b> |
| <b>7</b>  | <b>Pre početka rada</b>                                                                                                             | <b>28</b> |
| <b>8</b>  | <b>Operacija</b>                                                                                                                    | <b>29</b> |
| 8.1       | Radni opseg .....                                                                                                                   | 29        |
| 8.2       | O režimima rada .....                                                                                                               | 29        |
| 8.2.1     | Osnovni režimi rada .....                                                                                                           | 29        |
| 8.2.2     | Specijalni režimi rada za grejanje .....                                                                                            | 30        |
| 8.3       | Rukovanje sistemom .....                                                                                                            | 30        |
| <b>9</b>  | <b>Štednja energije i optimalan rad</b>                                                                                             | <b>31</b> |
| <b>10</b> | <b>Održavanje i servis</b>                                                                                                          | <b>32</b> |
| 10.1      | Mere predostrožnosti za održavanje i servis .....                                                                                   | 32        |
| 10.2      | Čišćenje filtera za vazduh i izlaza vazduha .....                                                                                   | 33        |
| 10.2.1    | Da biste očistili filter za vazduh .....                                                                                            | 33        |
| 10.2.2    | Da biste očistili izlaz vazduha .....                                                                                               | 34        |
| 10.3      | Održavanje pre dugačkog perioda mirovanja .....                                                                                     | 34        |
| 10.4      | Održavanje nakon dugačkog perioda mirovanja .....                                                                                   | 34        |
| 10.5      | O rashladnom sredstvu .....                                                                                                         | 35        |
| 10.5.1    | O senzoru za curenje rashladnog sredstva .....                                                                                      | 35        |
| <b>11</b> | <b>Rešavanje problema</b>                                                                                                           | <b>37</b> |
| 11.1      | Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema .....                                                                                   | 38        |
| 11.1.1    | Simptom: Sistem ne radi .....                                                                                                       | 38        |
| 11.1.2    | Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica) .....                                                              | 39        |
| 11.1.3    | Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla .....                                             | 39        |
| 11.1.4    | Simptom: Na korisničkom interfejsu se očitava "U4" ili "U5" i zaustavlja se, ali ponovo počinje da radi nakon nekoliko minuta ..... | 39        |
| 11.1.5    | Simptom: Buka klima uređaja (unutrašnja jedinica) .....                                                                             | 39        |
| 11.1.6    | Simptom: Buka klima uređaja (unutrašnja jedinica, spoljašnja jedinica) .....                                                        | 39        |
| 11.1.7    | Simptom: Prašina izlazi iz jedinice .....                                                                                           | 39        |
| 11.1.8    | Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice .....                                                                                        | 40        |
| <b>12</b> | <b>Premeštanje</b>                                                                                                                  | <b>41</b> |
| <b>13</b> | <b>Uklanjanje na otpad</b>                                                                                                          | <b>42</b> |

## Za instalatera 43

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 O kutiji</b>                                                                    | <b>44</b> |
| 14.1 Unutrašnja jedinica .....                                                        | 44        |
| 14.1.1 Da biste raspakovali jedinicu i postupali sa njom .....                        | 44        |
| 14.1.2 Da biste uklonili pribor sa unutrašnje jedinice.....                           | 44        |
| <b>15 O jedinicama i opcijama</b>                                                     | <b>46</b> |
| 15.1 Identifikacija.....                                                              | 46        |
| 15.1.1 Identifikaciona etiketa: Unutrašnja jedinica .....                             | 46        |
| 15.2 O unutrašnjoj jedinici.....                                                      | 46        |
| 15.3 Izgled sistema.....                                                              | 46        |
| 15.4 Kombinovanje jedinica i opcija .....                                             | 47        |
| 15.4.1 Moguće opcije za unutrašnju jedinicu .....                                     | 47        |
| <b>16 Instalacija jedinice</b>                                                        | <b>49</b> |
| 16.1 Priprema mesta za instalaciju .....                                              | 49        |
| 16.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrašnje jedinice .....              | 49        |
| 16.2 Montiranje unutrašnje jedinice .....                                             | 52        |
| 16.2.1 Smernice za instaliranje unutrašnje jedinice .....                             | 52        |
| 16.2.2 Smernice za instaliranje cevovoda .....                                        | 53        |
| 16.2.3 Smernice za instaliranje odvodnih cevi.....                                    | 55        |
| <b>17 Instalacija cevovoda</b>                                                        | <b>59</b> |
| 17.1 Priprema cevovoda za rashladno sredstvo.....                                     | 59        |
| 17.1.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo .....                     | 59        |
| 17.1.2 Izolacija cevi za rashladno sredstvo .....                                     | 60        |
| 17.2 Povezivanje cevi za rashladno sredstvo.....                                      | 60        |
| 17.2.1 O povezivanju cevi za rashladno sredstvo .....                                 | 60        |
| 17.2.2 Mere predostrožnosti prilikom povezivanja cevi za rashladno sredstvo .....     | 61        |
| 17.2.3 Smernice za povezivanje cevi za rashladno sredstvo .....                       | 62        |
| 17.2.4 Smernice za savijanje cevi .....                                               | 62        |
| 17.2.5 Da biste napravili konus na kraju cevi.....                                    | 63        |
| 17.2.6 Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom ..... | 63        |
| <b>18 Električna instalacija</b>                                                      | <b>65</b> |
| 18.1 O povezivanju električnih provodnika .....                                       | 65        |
| 18.1.1 Mere predostrožnosti prilikom povezivanja električnog ožičenja .....           | 65        |
| 18.1.2 Smernice za povezivanje električne instalacije.....                            | 66        |
| 18.1.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                            | 67        |
| 18.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom .....                  | 68        |
| <b>19 Puštanje u rad</b>                                                              | <b>70</b> |
| 19.1 Pregled: Puštanje u rad.....                                                     | 70        |
| 19.2 Mere predostrožnosti tokom puštanja u rad .....                                  | 70        |
| 19.3 Spisak za proveru pre puštanja u rad .....                                       | 71        |
| 19.4 Da biste obavili probni ciklus .....                                             | 72        |
| <b>20 Konfiguracija</b>                                                               | <b>73</b> |
| 20.1 Podešavanje polja .....                                                          | 73        |
| <b>21 Predavanje korisniku</b>                                                        | <b>79</b> |
| <b>22 Rešavanje problema</b>                                                          | <b>80</b> |
| 22.1 Rešavanje problema na osnovu kodova greške .....                                 | 80        |
| 22.1.1 Šifre greške: Pregled .....                                                    | 80        |
| <b>23 Uklanjanje na otpad</b>                                                         | <b>82</b> |
| <b>24 Tehnički podaci</b>                                                             | <b>83</b> |
| 24.1 Dijagram ožičenja.....                                                           | 83        |
| 24.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ožičenja .....                                 | 83        |
| <b>25 Rečnik</b>                                                                      | <b>86</b> |

# 1 O dokumentaciji

## 1.1 O ovom dokumentu



### INFORMACIJE

Proverite da li korisnik ima štampanu dokumentaciju, i kažite da je zadrži za buduće potrebe.

### Ciljna grupa

Ovlašćeni instalateri i krajnji korisnici



### INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu upotrebu.



### UPOZORENJE

Uverite se da su instalacija, servisiranje, održavanje, popravka i primenjeni materijali usklađeni sa uputstvima iz Daikin, i da pored toga odgovaraju važećim zakonskim propisima, i izvide ih samo osobe koje su za to ovlašćene. U Evropi i područjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/IEC 60335-2-40 je važeći standard.

### Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosna uputstva koja morate da pročitate pre instalacije
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za instalaciju i rad unutrašnje jedinice:**
  - Uputstvo za instalaciju i rad
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatera i korisnika:**
  - Priprema instalacije, dobra praksa, referentni podaci,...
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko svog dobavljača.

Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici predstavljaju prevod.

### Tehnički podaci

- **Deo** najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb strani Daikin (dostupna za javnost).
- **Kompletne** najnovije tehničke podatke možete naći na ektranetu Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

## 2 Opšte bezbednosne mere

### 2.1 O dokumentaciji

- Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici predstavljaju prevod.
- Mere predostrožnosti opisane u ovom dokumentu pokrivaju veoma važne teme, pažljivo ih se pridržavajte.
- Instalaciju sistema i sve aktivnosti opisane u priručniku za instalaciju i referentnom vodiču za instalatera MORA da obavi ovlašćeni instalater.

#### 2.1.1 Značenje upozorenja i simbola



##### **OPASNOST**

Označava situaciju koja dovodi do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.



##### **OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.



##### **OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA**

Ukazuje na situaciju koja može dovesti do opekotina/šurenja usled izuzetno visokih ili niskih temperatura.



##### **OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE**

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.



##### **UPOZORENJE**

Označava situaciju koja može dovesti do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.



##### **UPOZORENJE: ZAPALJIV MATERIJAL**



##### **PAŽNJA**

Označava situaciju koja može dovesti do manje ili umerene povrede.



##### **OBAVEŠTENJE**

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.



##### **INFORMACIJE**

Označava korisne savete ili dodatne informacije.

Simboli koji se koriste na uređaju:

| Simbol | Objašnjenje                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Pre instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rad, i uputstvo za ožičenje. |

| Simbol                                                                            | Objašnjenje                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pre obavljanja zadataka na održavanju i servisu, pročitajte servisni priručnik.             |
|  | Više informacija potražite u priručniku za instalatera i korisnika.                         |
|  | Ovaj uređaj sadrži rotirajuće delove. Vodite računa kada servisirate ili pregledate uređaj. |

Simboli koji se koriste u dokumentaciji:

| Simbol                                                                            | Objašnjenje                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pokazuje naziv slike ili se poziva na nju.<br><b>Primer:</b> "▲ 1–3 naziv slike" znači "Slika 3 u poglavlju 1".    |
|  | Pokazuje naziv tabele ili se poziva na nju.<br><b>Primer:</b> "■ 1–3 naziv tabele" znači "Tabela 3 u poglavlju 1". |

## 2.2 Za instalatera

### 2.2.1 Opšte

Ako NISTE sigurni kako da instalirate uređaj ili njime upravljate, obratite se svom dobavljaču.



#### OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA

- NE dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili unutrašnje delove tokom rada, i neposredno po završetku rada. Mogu biti prevrući ili prehladni. Sačekajte da se vrate na normalnu temperaturu. Ako MORATE da ih dodirnete, nosite zaštitne rukavice.
- NE dodirujte rashladno sredstvo koje je slučajno isticurelo.



#### UPOZORENJE

Neispravna montaža ili priključivanje opreme ili pribora može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja, curenja, požara, ili nekog drugog oštećenja opreme. Koristite ISKLJUČIVO pribor, opcionu opremu i rezervne delove proizvedene ili odobrene od strane Daikin.



#### UPOZORENJE

Proverite da li su instalacija, testovi i upotrebljeni materijali usaglašeni sa važećim zakonom (pored uputstava opisanih u dokumentaciji Daikin).



#### PAŽNJA

Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, bezbednosne naočare, ...) prilikom postupaka instalacije, održavanja ili servisiranja sistema.



#### UPOZORENJE

Pocepajte i bacite plastične kese tako da niko ne može da ih koristi za igru, a naročito deca. Moguća opasnost: gušenje.

**UPOZORENJE**

Obezbedite odgovarajuće mere kako biste sprečili da jedinica bude sklonište za sitne životinje. Sitne životinje koje uspostave kontakt sa električnim delovima mogu da izazovu kvar, dim ili vatru.

**PAŽNJA**

NE dodirivati ulazni otvor za vazduh ili aluminijumska krilca na uređaju.

**PAŽNJA**

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

U skladu sa važećim zakonom, može biti potrebno da obezbedite dnevnik rada, koji sadrži barem informacije o održavanju, popravkama, rezultatima testiranja, periodima mirovanja,...

Takođe, najmanje sledeće informacije MORAJU biti date na dostupnom mestu na proizvodu:

- Uputstvo za isključivanje sistema u hitnom slučaju
- Naziv i adresa vatrogasnog odeljenja, policije i bolnice
- Naziv, adresa, i dnevni i noćni telefoni servisa

U Evropi, EN378 daje potrebne smernice za ovaj dnevnik.

### 2.2.2 Mesto za instalaciju

- Obezbedite dovoljno prostora oko jedinice za servisiranje i kruženje vazduha.
- Proverite da li mesto za instalaciju može da izdrži težinu i vibracije uređaja.
- Proverite da li je područje dobro provetreno. NEMOJTE blokirati otvore za ventilaciju.
- Proverite da li je jedinica nivelisana.

NEMOJTE postavljati jedinicu na sledećim mestima:

- U potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
- Na mestima na kojima se nalazi oprema koja emituje elektromagnetne talase. Elektromagnetni talasi mogu da poremete kontrolni sistem, i da izazovu kvar opreme.
- Na mestima na kojima postoji opasnost od požara usled curenja zapaljivih gasova (primer: razređivač ili benzin), ugljeničnih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mestima na kojima se stvara korozivni gas (na primer: gasovita sumporasta kiselina). Korozija bakarnih cevi ili zalemljenih delova može da dovede do curenja rashladnog sredstva.

### 2.2.3 Rashladno sredstvo — u slučaju fluida R410A ili R32

Ako je primenljivo. Više informacija potražite u uputstvu za instaliranje ili referentnom vodiču za vašu aplikaciju.

**OBAVEŠTENJE**

Instalacija cevi za rashladno sredstvo mora da bude usklađena sa važećim propisima. U Evropi, EN378 je važeći standard.



### OBAVEŠTENJE

Obezbedite da cevovod na terenu i veze NE budu izloženi mehaničkom naprezanju.



### UPOZORENJE

Tokom testova, NIKADA ne primenjujte na proizvod pritisak veći od maksimalnog dozvoljenog pritiska (navedenog na nominalnoj pločici uređaja).



### UPOZORENJE

Preduzmite dovoljne mere predostrožnosti za slučaj curenja rashladnog sredstva. Ako rashladno sredstvo iscuri, odmah proventrite prostor. Moguće opasnosti:

- Prekomerna koncentracija rashladnog fluida u zatvorenoj prostoriji može da dovede do nedostatka kiseonika.
- Može se proizvesti toksični gas ako rashladni fluid dođe u kontakt sa vatrom.



### OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

**Ispumpavanje – Curenje rashladnog sredstva.** Ako želite da ispumpate sistem, a postoji curenje u kolu rashladnog sredstva:

- NEMOJTE koristiti automatsku funkciju ispumpavanja jedinice, pomoću koje možete prikupiti celokupno rashladno sredstvo iz sistema u spoljašnju jedinicu. **Moguće posledice:** Samopaljenje i eksplozija kompresora, jer vazduh ulazi u kompresor koji radi.
- Koristite poseban sistem za rekuperaciju, kako kompresor jedinice NE bi morao da radi.



### UPOZORENJE

UVEK regenerišite rashladno sredstvo. NE ispuštajte ga direktno u okolinu. Koristite vakuum pumpu za pražnjenje instalacije.



### OBAVEŠTENJE

Kada povežete sve cevi, proverite da nema curenja gasa. Proverite da nema curenja gasa koristeći azot.



### OBAVEŠTENJE

- Da biste izbegli kvar kompresora, NEMOJTE puniti veću količinu rashladnog sredstva nego što je predviđeno specifikacijom.
- Kada treba otvoriti sistem za hlađenje, rashladno sredstvo MORA se tretirati prema primenljivom zakonu.



### UPOZORENJE

Uverite se da nema kiseonika u sistemu. Sredstvo za hlađenje se može puniti SAMO nakon obavljenog testa curenja i sušenja pod vakuumom.

**Moguće posledice:** Samopaljenje i eksplozija kompresora, jer kiseonik ulazi u kompresor koji radi.

- U slučaju da je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnu pločicu jedinice. Navodi vrstu rashladnog sredstva i potrebnu količinu.
- Jedinica je fabrički napunjena rashladnim sredstvom, i u zavisnosti od dimenzije cevi na terenu i dužine cevi, za neke sisteme će biti potrebno dodatno punjenje rashladnim sredstvom.



- Koristite SAMO alate koji su isključivo za vrstu rashladnog sredstva koje se koristi u sistemu, kako bi se obezbedila otpornost na pritisak i sprečilo da strane materije dospeju u sistem.
- Napunite tečno rashladno sredstvo na sledeći način:

| Ako                                                                                                             | Onda                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prisutno je crevo za sifoniranje<br>(tj. na cilindru se nalazi oznaka "Priložen je sifon za punjenje tečnošću") | Punjenje obavite sa cilindrom u uspravnom položaju.<br> |
| Crevo za sifoniranje NIJE prisutno                                                                              | Obavite punjenje sa cilindrom okrenutim naopako.<br>    |

- Polako otvorite cilindre za rashladno sredstvo.
- Dolijte rashladno sredstvo u tečnom obliku. Njegovo dodavanje u gasovitom obliku može da spreči normalan rad.



#### PAŽNJA

Kada je urađen postupak punjenja rashladnog sredstva ili u periodu pauze, odmah zatvorite ventil rezervoara za rashladno sredstvo. Ako se ventil NE zatvori odmah, usled zaostalog pritiska može biti napunjena dodatna količina rashladnog sredstva.  
**Moguće posledice:** Neispravna količina rashladnog sredstva.

### 2.2.4 Elekrika



#### OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

- ISKLJUČITE sva napajanja strujom pre uklanjanja poklopca kutije sa prekidačima, povezivanja električnog ožičenja ili dodirivanja električnih delova.
- Isključite električno napajanje na više od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete električne komponente. Mesta gde se nalaze krajevi potražite na dijagramu ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente vlažnim rukama.
- NEMOJTE ostavljati jedinicu bez nadzora kada je uklonjen servisni poklopac.



#### UPOZORENJE

Ako NIJE fabrički instaliran, glavni prekidač ili neko drugo sredstvo za isključivanje, koje ima mogućnost kontaktnog isključivanja na svim polovima, obezbeđujući tako potpuno razdvajanje u uslovima prenapona kategorije III, MORA da bude instaliran u fiksnom ožičenju.



### UPOZORENJE

- Koristite ISKLJUČIVO bakarne žice.
- Vodite računa da ožičenje na terenu bude usklađeno sa važećim zakonom.
- Svo ožičenje na terenu se MORA obaviti u skladu sa šemom ožičenja priloženom uz proizvod.
- NIKADA nemojte na silu gurati svežnjeve kablova, i proverite da NE dođu u kontakt sa cevovodom i oštrim ivicama. Proverite da spoljašnji pritisak nije primenjen na terminalne spojeve.
- Proverite da li ste instalirali uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti jedinicu za cev komunalnih instalacija, apsorber prenapona ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Proverite da li koristite namensko strujno kolo. NIKADA ne delite izvor napajanja sa još nekim uređajem.
- Proverite da li ste instalirali potrebne osigurače ili prekidače.
- Proverite da li ste instalirali zaštitu za uzemljenje. Ako to ne uradite, može doći do strujnog udara ili požara.
- Kada instalirate zaštitu za uzemljenje, proverite da li je kompatibilna sa inverterom (otporan na električnu buku visoke frekvencije), da biste izbegli nepotrebno otvaranje zaštite za uzemljenje.



### PAŽNJA

- Prilikom povezivanja električnog napajanja: povežite prvo kabl uzemljenja, pre nego što napravite veze za prenos struje.
- Prilikom prekidanja električnog napajanja: prvo isključite veze za prenos struje, pre nego što odvojite kabl uzemljenja.
- Dužina provodnika između oduška napona napajanja strujom i samog terminalnog bloka MORA biti takva da žice koje prenose struju budu zategnute pre žice za uzemljenje, u slučaju da se napajanje izvuče iz oduška napona.



### OBAVEŠTENJE

Mere predostrožnosti kada se postavlja energetska ožičenje:



- NEMOJTE povezivati ožičenja različite debljine na energetska terminalni blok (labavost strujnih žica može da izazove nenormalno pregrevanje).
- Kada povezujete žice iste debljine, postupite kao što je prikazano na slici gore.
- Za ožičenje koristite naznačenu električnu žicu i čvrsto povežite, a zatim obezbedite, da biste sprečili vršenje spoljašnjeg pritiska na terminalnu tablu.
- Koristite odgovarajući odvrtlač za zatezanje terminalnih zavrtnjeva. Odvrtlač sa malom glavom će oštetiti glavu zavrtnja i onemogućiti pravilno pritezanje.
- Prejako pritezanje može da izazove lom terminalnih zavrtnjeva.

Instalirajte kablove za napajanje najmanje 1 metar od televizora ili radio uređaja, da biste sprečili interferenciju. U zavisnosti od radio talasa, rastojanje od 1 metra možda NEĆE biti dovoljno.

**UPOZORENJE**

- Kada završite radove na električnom sistemu, potvrdite da su svaka električna komponenta i terminal u kutiji za električne komponente bezbedno povezani.
- Pre pokretanja jedinice, proverite da li su svi poklopci zatvoreni.

**OBAVEŠTENJE**

Primenljivo ISKLJUČIVO ako je električno napajanje trofazno, i kompresor ima metodu za pokretanje UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Ako postoji mogućnost obrnute faze nakon kratkog nestanka struje i napajanje se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE dok proizvod radi, povežite lokalno kolo za zaštitu od obrnute faze. Rad proizvoda sa obrnutom fazom može da dovede do kvara kompresora i drugih delova.

## 3 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

### Opšte



#### UPOZORENJE

Uverite se da su instalacija, servisiranje, održavanje, popravka i primenjeni materijali usklađeni sa uputstvima iz Daikin, i da pored toga odgovaraju važećim zakonskim propisima, i izvode ih samo osobe koje su za to ovlašćene. U Evropi i područjima gde se primenjuju IEC standardi, EN/IEC 60335-2-40 je važeći standard.

### Instalacija jedinice (vidite "16 Instalacija jedinice" [▶ 49])

Za dodatne zahteve vezane za mesto instalacije, takođe pročitajte "3.1 Uputstva za opremu kod koje se koristi rashladno sredstvo R32" [▶ 14].



#### UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).



#### PAŽNJA

Uređaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutrašnja i spoljašnja, pogodna je za instalaciju u komercijalnom okruženju i u lakoj industriji.



#### UPOZORENJE

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.

### Instalacija cevi (vidite "16.2.2 Smernice za instaliranje cevovoda" [▶ 53])



#### UPOZORENJE

U cevovod NEMOJTE instalirati uključene izvore paljenja (primer: otvoreni plamen, uključeni aparat na gas ili uključeni električni grejač).



#### PAŽNJA

- Potvrdite da instalacija cevnog voda NE premašuje obim podešavanja spoljašnjeg statičkog pritiska za jedinicu. Obim podešavanja potražite u tehničkom listu za vaš model.
- Obavezno instalirajte platneni vod, tako da se vibracije NE prenose na cevni vod ili plafon. Koristite materijal koji apsorbira zvuk (izolacioni materijal) za oblaganje cevnog voda, i stavite gumu za izolovanje vibracija na vijke za vešanje.
- Prilikom zavarivanja, pazite da se NE prska kadica za odvod ili filter za vazduh.
- Ako metalni cevni vod prolazi kroz metalnu letvu, žičanu letvu ili metalnu ploču drvene strukture, električno razdvojite cev od zida.
- Instalirajte izlaznu rešetku u poziciju gde vazdušni tok neće dolaziti u direktan kontakt sa ljudima.
- NEMOJTE koristiti pojačane ventilatore u cevnim vodovima. Koristite funkciju za automatsko podešavanje brzine ventilatora (vidite u poglavlju "20 Konfiguracija" [▶ 73]).

**Instalacija cevi za rashladno sredstvo (vidite "17 Instalacija cevovoda" [▶ 59])****PAŽNJA**

Cevi se MORAJU instalirati prema uputstvu datom u odeljku "17 Instalacija cevovoda" [▶ 59]. Mogu se koristiti samo mehaničke veze (npr. zalemljene i konusne veze) koje su usklađene sa najnovijom verzijom standarda ISO14903.

**PAŽNJA**

Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na mesto gde neće biti izložene nijednoj supstanci koja će izazvati koroziju komponentata sa rashladnim sredstvom, osim ako su komponente napravljene od materijala koji su suštinski otporni na koroziju, ili su prikladno zaštićeni od takve korozije.

**Električna instalacija (vidite "18 Električna instalacija" [▶ 65])****UPOZORENJE**

UVEK koristite višezilni kabl za kablove električnog napajanja.

**UPOZORENJE**

- Sva ožičenja MORA da izvede ovlašćeni električar, i ona MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonima.
- Napravite električne veze sa fiksnim ožičenjem.
- Sve komponente nabavljene na terenu i sve električne konstrukcije MORAJU biti u skladu sa važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

- Ako kod električnog napajanja nedostaje ili je pogrešna N faza, oprema može da se pokvari.
- Pravilno uradite uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti jedinicu za cev komunalnih instalacija, apsorber prenapona ili telefonsko uzemljenje. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Instalirajte potrebne osigurače ili automatske prekidače kola.
- Učvrstite električno ožičenje pomoću vezica za kablove, tako da kablovi NE dođu u kontakt sa oštrim ivicama ili cevovodom, naročito na strani sa visokim pritiskom.
- NEMOJTE koristiti žice oplepljene trakom, žice sa upredenim provodnikom, produžne kablove ili veze iz zvezdastog sistema. One mogu da izazovu pregrevanje, strujni udar ili požar.
- NEMOJTE instalirati kondenzator sa fazom pomećenom unapred, jer je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator sa fazom pomećenom unapred će smanjiti učinak i može da izazove nezgode.

**UPOZORENJE**

Koristite svopolni automatski prekidač sa najmanje 3 mm zazora između kontaktnih tačaka, što obezbeđuje potpuno isključivanje pod prenaponom kategorije III.

**UPOZORENJE**

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.



#### PAŽNJA

- Svaka unutrašnja jedinica treba da se poveže sa posebnim korisničkim interfejsom. Kao korisnički interfejs se može koristiti samo daljinski upravljač kompatibilan sa bezbednosnim sistemom. Kompatibilnost daljinskog upravljača vidite u tehničkom listu (npr. BRC1H52/82\*).
- Korisnički interfejs treba uvek da se stavi u istu sobu u kojoj je unutrašnja jedinica. Za detalje, pogledajte priručnik za instalaciju i rad korisničkog interfejsa.



#### PAŽNJA

Kada se koristi oklopljena žica, povežite oklop samo sa stranom spoljašnje jedinice.

#### Konfigurisanje (vidite "20 Konfiguracija" [▶ 73])



#### UPOZORENJE

U slučaju rashladnog sredstva R32, terminalne konekcije T1/T2 su SAMO za ulaz protivpožarnog alarma. Protivpožarni alarm ima veći prioritet od bezbednosti vezane za R32 i isključuje ceo sistem.



**a** Ulazni signal protivpožarnog alarma (potencijalni slobodni kontakt)

## 3.1 Uputstva za opremu kod koje se koristi rashladno sredstvo R32



#### UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.



#### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.



#### UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetреноj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi) i njegove gabaritne dimenzije moraju biti kao što je navedeno u nastavku.



#### UPOZORENJE

Proverite da li se instalacija, servisiranje, održavanje i popravka izvode u skladu sa uputstvima iz Daikin i odgovarajućim zakonskim propisima, i da ih izvode SAMO za to ovlašćene osobe.

**UPOZORENJE**

Ako je jedna ili više prostorija povezana sa uređajem preko sistema cevovoda, obezbedite sledeće:

- Nema uključenih izvora paljenja (na primer: otvoreni plamen, uključeni uređaj na gas ili uključena električna grejalica) ako je površina poda manja od minimalne površine poda A (m<sup>2</sup>).
- Pomoćni uređaji, koji su mogući izvor paljenja, nisu instalirani u cevovodu (na primer: vrele površine čija temperatura je viša od 700°C i električni komutatori);
- u cevovodu su upotrebljeni samo pomoćni uređaji koje je odobrio proizvođač;
- dovod i odvod vazduha je direktno povezan sa istom prostorijom pomoću cevovoda. NE koristite prostore kao što je spuštenu plafon kao vodove za ulaz ili izlaz vazduha.

**OBAVEŠTENJE**

- Treba preduzeti mere predostrožnosti da se izbegnu prekomerne vibracije ili pulsiranje rashladnih cevi.
- Zaštitni uređaji, cevi i spojnice treba da budu zaštićeni što je više moguće od nepoželjnih efekata okoline.
- Biće predviđeni uslovi za širenje i skupljanje dugačkih cevovoda.
- Cevi u rashladnim sistemima treba da budu konstruisane i instalirane tako da smanje verovatnoću hidrauličnog šoka koji bi ošteti sistem.
- Unutrašnja oprema i cevi treba da budu bezbedno montirane i čuvane tako da slučajna oštećenja opreme ili cevi ne mogu da nastupe usled događaja kao što je pomeranje nameštaja ili aktivnosti na rekonstrukciji.

**PAŽNJA**

NEMOJTE da koristite potencijalne izvore paljenja kada tražite ili detektujete curenje rashladnog sredstva.

**OBAVEŠTENJE**

- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve i bakarne zaptivke koji su već ranije korišćeni.
- Spojevi između delova rashladnog sistema, napravljeni za vreme instalacije, moraju da budu pristupačni zbog održavanja.

**OBAVEŠTENJE**

- Nepotpuno urađen konus može da izazove curenje rashladnog gasa.
- NEMOJTE ponovo koristiti upotrebljene konuse. Koristite nove konuse da biste sprečili curenje rashladnog gasa.
- Koristite konusne navrtke koje su uključene uz jedinicu. Korišćenje različitih konusnih navrtki može da izazove curenje rashladnog gasa.

## 3.1.1 Zahtevi u pogledu prostora pri instalaciji

**PAŽNJA**

Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sistemu ne može da prekorači zahteve za minimalnu površinu poda najmanje sobe koja se opslužuje. Zahteve za minimalnu površinu poda za unutrašnje jedinice pogledajte u priručniku za instalaciju i rad isporučenom sa spoljašnjom jedinicom.



#### UPOZORENJE

Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo R32. Zahteve za minimalnu površinu poda sobe u kojoj se čuva uređaj vidite u priručniku za instalaciju i rad spoljašnje jedinice.



#### OBAVEŠTENJE

- Cevi moraju biti zaštićene od fizičkih oštećenja.
- Instalacija cevi mora da se svede na minimum.



Za korisnika

## 4 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

### 4.1 Opšte



#### UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.



#### UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.



#### UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.



#### PAŽNJA

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:



To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## 4.2 Uputstvo za bezbedan rad



### UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.



#### PAŽNJA

Ova jedinica je opremljena bezbednosnim merama sa električnim napajanjem, kao što je detektor za curenje rashladnog sredstva. Da bi bila efikasna, jedinica mora u svakom trenutku nakon instalacije da ima električno napajanje, osim u kratkim periodima servisiranja.



#### PAŽNJA

- NIKADA ne dodirujte unutrašnje delove daljinskog upravljača.
- NEMOJTE uklanjati prednju ploču. Neki unutrašnji delovi su opasni ako se dodirnu, i mogu se desiti problemi sa uređajem. Za proveru i podešavanje unutrašnjih delova se obratite dobavljaču.



#### UPOZORENJE

Ova jedinica sadrži električne i vrele delove.



#### UPOZORENJE

Pre pokretanja jedinice, uverite se da je instalater pravilno instalirao uređaj.



#### PAŽNJA

Nije zdravo da izlažete telo protoku vazduha u dužem periodu.



#### PAŽNJA

Da biste izbegli nedostatak kiseonika, provetrite dovoljno prostoriju ako se sa sistemom koristi oprema sa plamenikom.



#### PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.



#### PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

**UPOZORENJE**

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.

Održavanje i servis (vidite "10 Održavanje i servis" [▶ 32])

**PAŽNJA: Obratite pažnju na ventilator!**

Opasno je pregledati jedinicu dok ventilator radi.

Obavezno ISKLJUČITE glavni prekidač pre obavljanja bilo kakvih postupaka održavanja.

**PAŽNJA**

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

**UPOZORENJE**

NIKADA nemojte zamenjivati osigurač osiguračem pogrešne amperaže, ili drugim žicama kada osigurač pregori. Korišćenje žice ili bakarne žice može da izazove kvar jedinice ili požar.

**PAŽNJA**

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

**PAŽNJA**

Pre pristupa terminalnim uređajima, obavezno prekinite svako napajanje električnom energijom.

**OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.



#### UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.



#### OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Isključite električno napajanje na više od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete električne komponente. Mesta gde se nalaze terminali potražite na etiketi upozorenja za osobe koje obavljaju servisiranje i održavanje.



#### PAŽNJA

Isključite uređaj pre čišćenja vazdušnog filtera i izlaza vazduha.



#### UPOZORENJE

NEMOJTE dozvoliti da se spoljašnja jedinica pokvasi.  
**Moguće posledice:** Strujni udar ili požar.

O rashladnom sredstvu (vidite "10.5 O rashladnom sredstvu" [► 35])



#### UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.



#### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoru i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

**UPOZORENJE**

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).

**UPOZORENJE**

Neophodno je zameniti senzor za curenje rashladnog sredstva R32 nakon svake detekcije, ili na kraju njegovog roka trajanja. Senzor može da zameni ISKLJUČIVO ovlašćena osoba.

Otklanjanje problema (vidite "11 Rešavanje problema" [▶ 37])

**UPOZORENJE**

**Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).**

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

## 5 O sistemu



### UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.



### OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.



### OBAVEŠTENJE

Za buduće izmene ili proširenje vašeg sistema:

Kompletan pregled dozvoljenih kombinacija (za buduća proširenja sistema) dostupan je u tehničkim podacima, i treba ga razmotriti. Obratite se svom instalateru da biste dobili više informacija i stručni savet.



### PAŽNJA

Ova jedinica je opremljena bezbednosnim merama sa električnim napajanjem, kao što je detektor za curenje rashladnog sredstva. Da bi bila efikasna, jedinica mora u svakom trenutku nakon instalacije da ima električno napajanje, osim u kratkim periodima servisiranja.


### 5.1 Izgled sistema



### INFORMACIJE

Sledeća ilustracija je samo primer, i možda NE odgovara izgledu vašeg sistema.



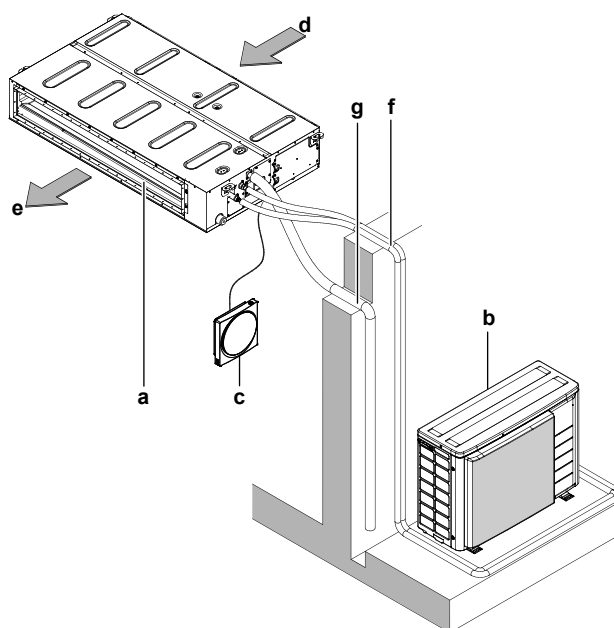

- a Unutrašnja jedinica
- b Spoljašnja jedinica
- c Korisnički interfejs
- d Usisavanje vazduha
- e Izbacivanje vazduha
- f Cev za rashladno sredstvo i transmisioni kabl
- g Odvodna cev

## 5.2 Obavezne informacije za jedinice sa ventilatorom sa namotajem

| Stavka                           | Simbol        | Vrednost | Jedinica |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| Kapacitet hlađenja (senzibilni)  | $P_{rated,c}$ | A        | kW       |
| Kapacitet hlađenja (latentni)    | $P_{rated,c}$ | B        | kW       |
| Kapacitet grejanja               | $P_{rated,h}$ | C        | kW       |
| Ukupni dovod električne energije | $P_{elec}$    | D        | kW       |
| Nivo snage zvuka (hlađenje)      | $L_{WA}$      | E        | dB(A)    |
| Nivo snage zvuka (grejanje)      | $L_{WA}$      | F        | dB(A)    |

Kontakt podaci:

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň  
Skvrňany, Czech Republic

|         | A   | B   | C    | D     | E  | F |
|---------|-----|-----|------|-------|----|---|
| FXSA15  | 1,2 | 0,5 | 1,9  | 0,046 | 54 | — |
| FXSA20  | 1,6 | 0,6 | 2,5  | 0,046 | 54 | — |
| FXSA25  | 2   | 0,8 | 3,2  | 0,046 | 54 | — |
| FXSA32  | 2,6 | 1   | 4    | 0,049 | 55 | — |
| FXSA40  | 3,3 | 1,2 | 5    | 0,094 | 60 | — |
| FXSA50  | 4   | 1,6 | 6,3  | 0,096 | 60 | — |
| FXSA63  | 5,1 | 2   | 8    | 0,106 | 59 | — |
| FXSA80  | 6,4 | 2,6 | 10   | 0,143 | 61 | — |
| FXSA100 | 8,1 | 3,1 | 12,5 | 0,176 | 61 | — |

|         | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FXSA125 | 10,1     | 3,9      | 16       | 0,216    | 64       | —        |
| FXSA140 | 11,5     | 4,5      | 18       | 0,272    | 64       | —        |

## 6 Korisnički interfejs



### PAŽNJA

- NIKADA ne dodirujte unutrašnje delove daljinskog upravljača.
- NEMOJTE uklanjati prednju ploču. Neki unutrašnji delovi su opasni ako se dodirnu, i mogu se desiti problemi sa uređajem. Za proveru i podešavanje unutrašnjih delova se obratite dobavljaču.



### OBAVEŠTENJE

NE brišite radnu ploču upravljača benzinom, razređivačem, krpom za prašinu koja sadrži hemikalije, itd. Ploča može da se obezboji, ili da se premaz oljušti. Ako je površina veoma zaprljana, nakvasite krpu neutralnim deterdžentom razblaženim vodom, dobro je iscedite i prebrišite ploču. Obrišite drugom suvom krpom.



### OBAVEŠTENJE

NIKADA ne pritiskajte dugme korisničkog interfejsa tvrdim, šiljatim predmetom. Korisnički interfejs može da se ošteti.



### OBAVEŠTENJE

NIKADA ne vucite i ne uvrćite električno ožičenje korisničkog interfejsa. To može da izazove kvar jedinice.

Ovaj priručnik za rad daje nepotpuni pregled glavnih funkcija sistema.

Više informacija o korisničkom interfejsu potražite u radnom priručniku za instalirani korisnički interfejs.

## 7 Pre početka rada



### PAŽNJA

Vidite "[4 Bezbednosno uputstvo za korisnika](#)" [▶ 18] da biste potvrdili sva povezana bezbednosna uputstva.

Ovaj priručnik za rad je za sledeće sisteme sa standardnom kontrolom. Pre početka rada, obratite se dobavljaču u vezi sa rukovanjem koje odgovara vrsti i marki vašeg sistema. Ako vaš uređaj ima prilagođen kontrolni sistem, pitajte dobavljača koje operacije odgovaraju vašem sistemu.

## 8 Operacija

### 8.1 Radni opseg



#### INFORMACIJE

Radne granice pogledajte u tehničkim podacima povezane spoljašnje jedinice.

### 8.2 O režimima rada



#### INFORMACIJE

U zavisnosti od instaliranog sistema, neki režimi rada možda neće biti dostupni.

- Protok vazduha može sam da se podesi u zavisnosti od sobne temperature, ili ventilator može odmah da se zaustavi. Nije u pitanju kvar.
- Ako je glavno napajanje isključeno tokom rada, rad će automatski ponovo početi nakon što se napajanje ponovo uključi.
- **Zadata vrednost.** Ciljna temperatura za režime rada Hlađenje, Grejanje i Auto.
- **Prilagođavanje temperature.** Funkcija koja održava sobnu temperaturu u specifičnom opsegu kada je sistem isključen (od strane korisnika, funkcije raspoređivanja, ili funkcije tajmer ISKLJUČEN).

#### 8.2.1 Osnovni režimi rada

Unutrašnja jedinica može da radi u različitim režimima rada.

| Ikonica | Režim rada                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Hlađenje.</b> U ovom režimu rada, hlađenje će se aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili operacije prilagođavanja temperature. |
|         | <b>Grejanje.</b> U ovom režimu rada, grejanje će se aktivirati prema zahtevima zadate temperature ili operacije prilagođavanja temperature. |
|         | <b>Samo ventilator.</b> U ovom režimu rada, vazduh kruži bez grejanja ili hlađenja.                                                         |
|         | <b>Auto.</b> U auto režimu, unutrašnja jedinica se automatski prebacuje između grejanja i hlađenja, kako to zahteva zadata vrednost.        |

## 8.2.2 Specijalni režimi rada za grejanje

| Operacija          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odmrzavanje</b> | <p>Da bi se sprečio gubitak kapaciteta grejanja usled nakupljanja leda u spoljašnjoj jedinici, sistem će se automatski prebaciti na operaciju odmrzavanja.</p> <p>Tokom operacije odmrzavanja, ventilator unutrašnje jedinice će se zaustaviti, i sledeća ikonica će se pojaviti na početnom ekranu:</p>  <p>Sistem će nastaviti sa normalnim radom nakon oko 6 do 8 minuta.</p> |
| <b>Vrući start</b> | <p>Tokom vrućeg starta, ventilator unutrašnje jedinice će se zaustaviti, i sledeća ikonica će se pojaviti na početnom ekranu:</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

## 8.3 Rukovanje sistemom

**INFORMACIJE**

Za podešavanje režima rada ili dugih podešavanja, pogledajte referentni vodič ili radni priručnik za korisnički interfejs.

## 9 Štednja energije i optimalan rad



### PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.



### OBAVEŠTENJE

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrašnje i/ili spoljašnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom, kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo, prljavština na filteru za vazduh ili blokiran odvod mogu da izazovu curenje, pa predmeti koji se nalaze ispod jedinice mogu da se zaprljaju ili oštete.



### UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.



### UPOZORENJE

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da biste obezbedili pravilan rad sistema.

- Sprečite da u sobu ulazi direktna sunčeva svetlost tokom operacije hlađenja, koristeći zavese ili roletne.
- Proverite da li je područje dobro provetreno. NEMOJTE blokirati otvore za ventilaciju.
- Često provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite posebnu pažnju na provetravanje.
- Držite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, vazduh će izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta hlađenja ili grejanja.
- Pazite da NE hladite i ne grejete previše. Da biste uštedeli energiju, držite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.
- NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora za vazduh jedinice. To može izazvati efekat smanjenog grejanja/hlađenja ili prekida rada.
- Kada se na ekranu prikaže  (vreme za čišćenje vazdušnog filtera), očistite filtere (vidite "10.2.1 Da biste očistili filter za vazduh" [▶ 33]).
- Moguća je pojava kondenzacije ako je vlažnost vazduha iznad 80%, ili ako je izlaz za pražnjenje blokiran.
- Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruženje bilo prijatno. Izbegavajte preterano grejanje ili hlađenje. Zapazite da može proći neko vreme dok sobna temperatura ne dostigne zadatu. Razmotrite upotrebu opcije podešavanja tajmera.
- Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do plafona tokom operacije hlađenja ili sušenja, a dole tokom operacije grejanja)
- Izbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.

# 10 Održavanje i servis

## 10.1 Mere predostrožnosti za održavanje i servis



### PAŽNJA

Vidite odeljak "4 Bezbednosno uputstvo za korisnika" [► 18] da biste prihvatili sva povezana bezbednosna uputstva.



### OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.



### OBAVEŠTENJE

NIKAD nemojte sami pregledati niti popravljati uređaj. Pozovite obučeno lice iz servisa da to uradi. Međutim, kao krajnji korisnik, možete da čistite vazdušni filter i izlaz vazduha.



### OBAVEŠTENJE

NE brišite radnu ploču upravljača benzinom, razređivačem, krpom za prašinu koja sadrži hemikalije, itd. Ploča može da se obezboji, ili da se premaz oljušti. Ako je površina veoma zaprljana, nakvasite krpu neutralnim deterdžentom razblaženim vodom, dobro je iscedite i prebrišite ploču. Obrišite drugom suvom krpom.


Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

| Symbol | Objašnjenje                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja. |



### OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Isključite električno napajanje na više od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete električne komponente. Mesta gde se nalaze terminali potražite na etiketi upozorenja za osobe koje obavljaju servisiranje i održavanje.

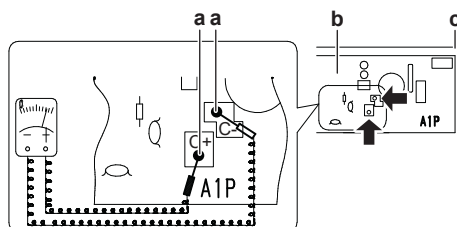

- a Tačke za merenje rezidualnog napona (C-, C+)
- b Štampana ploča
- c Kontrolna kutija



## 10.2 Čišćenje filtera za vazduh i izlaza vazduha



### PAŽNJA

Isključite uređaj pre čišćenja vazdušnog filtera i izlaza vazduha.



### OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 50°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.

### 10.2.1 Da biste očistili filter za vazduh


#### Kada čistiti filter za vazduh:

- Okvirno pravilo: Čistite svakih 6 meseci. Ako je vazduh u sobi izuzetno zagađen, povećajte učestalost čišćenja.
- U zavisnosti od postavki, korisnički interfejs može da izbaciti poruku "**Vreme za čišćenje filtera**". Očistite filter za vazduh kada se poruka pojavi.
- Ako je nemoguće očistiti prljavštinu, zamenite filter za vazduh (= opcionalna oprema).


#### Kako se čisti filter za vazduh:

- 1 Uklonite filter za vazduh.** Povucite platno filtera naviše (u slučaju usisavanja sa zadnje strane) ili unazad (u slučaju usisavanja sa donje strane).


usisavanje sa zadnje strane

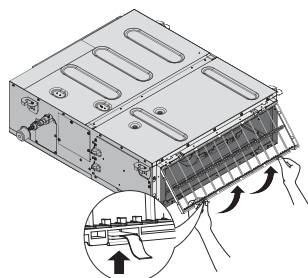

usisavanje sa donje strane




- 2 Očistite filter za vazduh.** Koristite usisivač ili operite vodom. Ako je filter za vazduh veoma prljav, koristite meku četku i neutralni deterdžent.

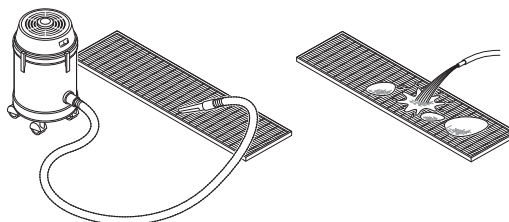


- 3 Osušite filter za vazduh u senci.**
- 4 Ponovo namestite filter za vazduh.** Poravnajte 2 držača za kačenje i gurnite 2 spojnice na njihovo mesto, i po potrebi povucite platno.

usisavanje sa zadnje strane

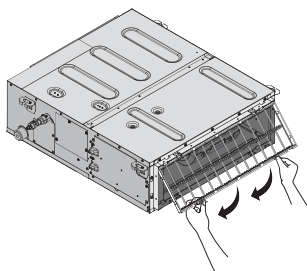

usisavanje sa donje strane



- 5 Potvrdite da su svi držači učvršćeni.
- 6 U slučaju usisavanja sa donje strane, zatvorite rešetku za ulaz vazduha. U slučaju usisavanja sa zadnje strane, zatvorite servisni otvor za crevo.
- 7 UKLJUČITE električno napajanje.
- 8 Da biste uklonili ekrane upozorenja, vidite referentni vodič za korisnički interfejs.

#### 10.2.2 Da biste očistili izlaz vazduha



#### UPOZORENJE

NEMOJTE dozvoliti da se spoljašnja jedinica pokvasi. **Moguće posledice:** Strujni udar ili požar.

Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

### 10.3 Održavanje pre dugačkog perioda mirovanja

Npr. na kraju sezone.

- Neka unutrašnje jedinice rade u operaciji samo sa ventilatorom oko pola dana, da bi se osušila unutrašnjost jedinica.
- Očistite vazdušne filtere i kućišta unutrašnjih jedinica (pogledajte "[10.2 Čišćenje filtera za vazduh i izlaza vazduha](#)" [▶ 33]).
- Uklonite baterije iz korisničkog interfejsa (ako je primenljivo).

### 10.4 Održavanje nakon dugačkog perioda mirovanja

Npr. na početku sezone.

- Proverite i uklonite sve što može da blokira izlazne i ulazne ventile unutrašnjih i spoljašnjih jedinica.
- Očistite filtere za vazduh i kućište unutrašnje jedinice (vidite "[10.2 Čišćenje filtera za vazduh i izlaza vazduha](#)" [▶ 33]).
- Ubacite baterije u korisnički interfejs (ako je primenljivo).

## 10.5 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675



### OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici označi kako u težini tako i u ekvivalentu CO<sub>2</sub>.

**Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO<sub>2</sub> u tonama:** GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Za više informacija se obratite svom dobavljaču.



### UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.



### UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).



### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.



### UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

### 10.5.1 O senzoru za curenje rashladnog sredstva



### UPOZORENJE

Neophodno je zameniti senzor za curenje rashladnog sredstva R32 nakon svake detekcije, ili na kraju njegovog roka trajanja. Senzor može da zameni ISKLJUČIVO ovlašćena osoba.



### OBAVEŠTENJE

Funkcionisanje bezbednosnih mera se periodično automatski proverava. U slučaju kvara, šifra greške će se prikazati na korisničkom interfejsu.

**OBAVEŠTENJE**

Senzor curenja rashladnog sredstva R32 je poluprovodnički detektor koji može neispravno da detektuje supstance koje nisu rashladno sredstvo R32. Izbegavajte upotrebu hemijskih supstanci (npr. organskih rastvarača, laka za kosu, boje) u visokim koncentracijama, u blizini unutrašnje jedinice, jer to može da izazove pogrešnu detekciju senzora curenja rashladnog sredstva R32.

**INFORMACIJE**

Senzor ima očekivani radni vek od 10 godina. Korisnički interfejs prikazuje grešku "CH-05" 6 meseci pre kraja roka trajanja senzora, i grešku "CH-02" po isteku roka trajanja senzora. Za više informacija, vidite referentni vodič za korisnički interfejs, i obratite se svom dobavljaču.

**U slučaju detekcije, dok je jedinica u stanju pripravnosti**

Kada se detekcija dešava dok je jedinica u stanju pripravnosti, desiće se "lažna provera detekcije".

**Lažna provera detekcije**

- 1 Jedinica započinje rad ventilatora na najnižoj postavci.
  - 2 Korisnički interfejs prikazuje grešku "A0-13", emituje zvuk alarma, i indikator statusa trepće.
  - 3 Senzor proverava da li se desilo curenje rashladnog sredstva ili pogrešna detekcija.
- Nije detektovano curenje rashladnog sredstva. **Rezultat:** Sistem nastavlja sa normalnim radom nakon oko 2 minuta.
  - Detektovano curenje rashladnog sredstva. **Rezultat:**
    - 1 Korisnički interfejs prikazuje grešku "A0-11", emituje zvuk alarma, i indikator statusa trepće.
    - 2 Odmah se obratite svom dobavljaču. Više informacija pogledajte u Priručniku za instalaciju spoljašnje jedinice.

**U slučaju detekcije dok je jedinica uključena**

- 1 Korisnički interfejs prikazuje grešku "A0-11", emituje zvuk alarma, i indikator statusa trepće.
- 2 Odmah se obratite svom dobavljaču. Više informacija pogledajte u Priručniku za instalaciju spoljašnje jedinice.

**INFORMACIJE**

Minimalni protok vazduha tokom normalnog rada ili tokom detektovanja curenja rashladnog sredstva je uvek  $>240 \text{ m}^3/\text{h}$ .

**INFORMACIJE**

Da biste prekinuli alarm korisničkog interfejsa, vidite referentni vodič za korisnički interfejs.

# 11 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se svom dobavljaču.



## UPOZORENJE

**Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).**

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

| Kvar                                                                                                                                                                  | Mera                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili uređaj diferencijalne struje, često aktivira, ili prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO NE funkcioniše pravilno. | ISKLJUČITE sve glavne prekidače za električno napajanje do jedinice.                                                               |
| Ako voda curi iz jedinice.                                                                                                                                            | Prekinite rad.                                                                                                                     |
| Radni prekidač NE funkcioniše pravilno.                                                                                                                               | ISKLJUČITE električno napajanje.                                                                                                   |
| Ako ekran korisničkog interfejsa prikazuje                                                                                                                            | Obavestite instalatera i prijavite šifru greške. Da biste prikazali šifru greške, vidite referentni vodič za korisnički interfejs. |

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

| Kvar                                           | Mera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako sistem uopšte ne radi.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako se tokom rada desi nestanak struje, sistem se automatski restartuje odmah nakon što se napajanje ponovo uspostavi.</li> <li>Proverite da li je pregoreo osigurač ili se aktivirao automatski prekidač. Po potrebi zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač.</li> </ul> |
| Sistem se zaustavlja odmah nakon uključivanja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice blokiran nekom preprekom. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče.</li> <li>Proverite da li je zapušten filter za vazduh (vidite "10.2.1 Da biste očistili filter za vazduh" [▶ 33]).</li> </ul>                                                                               |

| Kvar                                                  | Mera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice blokiran nekom preprekom. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče.</li> <li>Proverite da li je zapušten filter za vazduh (vidite "10.2.1 Da biste očistili filter za vazduh" [▶ 33]).</li> <li>Proverite podešenu temperaturu. Pogledajte priručnik za korisnički interfejs.</li> <li>Proverite da li je brzina ventilatora postavljena na malu brzinu. Pogledajte priručnik za korisnički interfejs.</li> <li>Proverite da li su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste sprečili ulazak vazduha.</li> <li>Proverite da li direktna sunčeva svetlost ulazi u prostoriju. Koristite zavese ili roletne.</li> <li>Proverite da li ima previše osoba u prostoriji tokom operacije hlađenja. Proverite da li je izvor toplote u prostoriji prejak.</li> <li>Ako je izvor toplote u prostoriji prejak (kod hlađenja). Efekat hlađenja se smanjuje ako je dovod toplote u sobu preveliki.</li> </ul> |
| Rad se iznenada zaustavlja. (radna lampica trepće.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je zapušten filter za vazduh (vidite "10.2.1 Da biste očistili filter za vazduh" [▶ 33]).</li> <li>Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice blokiran nekom preprekom. Uklonite prepreke, isključite automatski prekidač OFF i ponovo ga uključite ON. Ako lampica i dalje trepće, obratite se svom dobavljaču.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tokom rada se javlja nenormalno funkcionisanje.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klima uređaj može loše da radi zbog groma ili radio talasa. Isključite automatski prekidač OFF i ponovo ga uključite ON.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ako posle provere svih gornjih stavki ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).

## 11.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema

Sledeći simptomi NE predstavljaju kvar sistema:

### 11.1.1 Simptom: Sistem ne radi

- Klima uređaj ne počinje da radi odmah nakon pritiska na dugme UKLJUČENO/ ISKLJUČENO na korisničkom interfejsu. Ako svetli radna lampica, sistem je u normalnom stanju. Da bi se sprečilo preopterećenje motora kompresora, klima

uređaj počinje da radi 5 minuta nakon što se ponovo UKLJUČI, u slučaju da je pre toga ISKLJUČEN. Isto kašnjenje na startu se dešava kada se koristi dugme za izbor režima rada.

- Sistem ne počinje odmah kada se uključi električno napajanje. Sačekajte jedan minut dok se mikro kompjuter ne spremi za rad.

#### 11.1.2 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica)

- Kada je tokom operacije hlađenja velika vlažnost vazduha (na mestima gde ima masnoće i prašine). Ako je unutrašnjost unutrašnje jedinice veoma zagađena, temperaturna raspodela u prostoriji postaje neravnomerna. Neophodno je očistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice. Pitajte dobavljača za podatke o čišćenju jedinice. Za tu operaciju neophodan je obučeni serviser.
- Kada se klima uređaj prebaci na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vлага nastala otapanjem prelazi u paru, i izlazi.

#### 11.1.3 Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla

Kada je sistem prebačen na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vлага nastala odmrzavanjem prelazi u paru i izbacuje se.

#### 11.1.4 Simptom: Na korisničkom interfejsu se očitava "U4" ili "U5" i zaustavlja se, ali ponovo počinje da radi nakon nekoliko minuta

To je zato što korisnički interfejs prima buku sa električnih aparata koji nisu klima uređaj. Buka sprečava komunikaciju između jedinica, i izaziva njihovo zaustavljanje. Rad se automatski ponovo pokreće kada buka prestane. Resetovanjem napajanje može da se otkloni ova greška.

#### 11.1.5 Simptom: Buka klima uređaja (unutrašnja jedinica)

- Čuje se zujanje čim se uključi električno napajanje. Ventil za elektronsku ekspanziju u unutrašnjoj jedinici počinje da radi, i proizvodi buku. Nivo buke će se smanjiti za oko minut.
- Neprekidno tiho lupanje se čuje kada sistem obavlja operaciju hlađenja ili se zaustavlja. Zvuk se čuje kada odvodna pumpa radi.
- Škripa se čuje kada se sistem zaustavlja nakon operacije zagrevanja. Širenje i skupljanje plastičnih delova usled promene temperature proizvodi ovu buku.

#### 11.1.6 Simptom: Buka klima uređaja (unutrašnja jedinica, spoljašnja jedinica)

- Čuje se neprekidno tiho šištanje kada sistem obavlja operaciju hlađenja ili odmrzavanja. To je zvuk rashladnog gasa koji protiče kroz unutrašnje i spoljašnje jedinice.
- Šištanje koje se čuje na početku, ili odmah po prekidu rada, ili operacije odmrzavanja. To je buka koju proizvodi rashladno sredstvo, izazvana prekidom protoka ili promenom protoka.

#### 11.1.7 Simptom: Prašina izlazi iz jedinice

Kada se jedinica koristi prvi put nakon dužeg vremena. To je stoga što je prašina dospela u jedinicu.

### 11.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice

Jedinica može da apsorbuje miris prostorije, nameštaja, cigareta, itd. a zatim ih ponovo ispušta.



## 12 Premeštanje

Obratite se dobavljaču radi uklanjanja i ponovne instalacije cele jedinice. Pomeranje jedinice zahteva tehničku stručnost.

## 13 Uklanjanje na otpad



### OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

# Za instalatera

## 14 O kutiji

Imajte u vidu sledeće:


- Uređaj prilikom isporuke MORA da se proverí u pogledu oštećenja. Svako oštećenje MORA odmah da se prijavi agentu za reklamacije ili prevozniku.
- Donesite zapakovani uređaj što je bliže moguće mestu ugradnje da biste sprečili oštećenje tokom transporta.
- Kada rukujete jedinicom, imajte u vidu sledeće:
  -  Lomljivo, pažljivo rukujte jedinicom.
  -  Držite jedinicu u uspravnom položaju, kako bi se izbegla oštećenja.
- Unapred pripremite put kojim ćete uneti jedinicu unutra.

### 14.1 Unutrašnja jedinica


#### 14.1.1 Da biste raspakovali jedinicu i postupali sa njom

Da biste izbegli oštećenja ili ogrebotine, koristite obujmice od mekanog materijala ili zaštitne ploče zajedno sa konopcem kada podižete jedinicu.

- 1 Podignite jedinicu držeći držače konzole bez vršenja pritiska na ostale delove, naročito na cevi za hlađenje, odvodne cevi i druge polimerne delove.

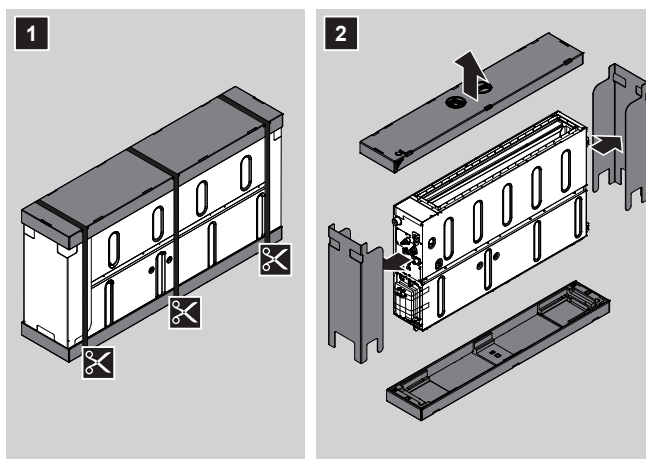

#### 14.1.2 Da biste uklonili pribor sa unutrašnje jedinice

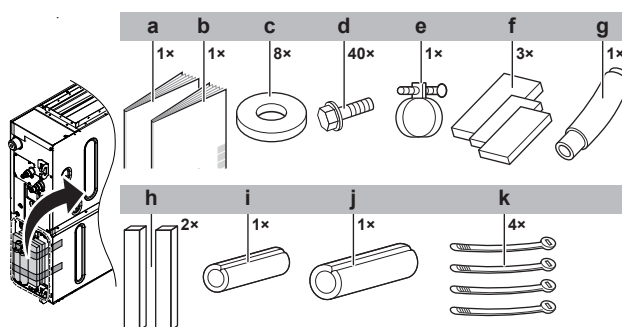

- a Priručnik za instalaciju i rad
- b Opšte bezbednosne mere
- c Podloške za držače konzole
- d Zavrtnji za priрубnice creva

- e** Metalna klema
- f** Podmetači za zaptivanje: Veliki (odvodna cev), srednji 1 (cev za gas), srednji 2 (cev za tečnost)
- g** Odvodno crevo
- h** Mali podmetač za zaptivanje
- i** Izolator: Mali (cev za tečnost)
- j** Izolator: Veliki (cev za gas)
- k** Vezice

# 15 O jedinicama i opcijama

U ovom poglavlju

|        |                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------|----|
| 15.1   | Identifikacija.....                               | 46 |
| 15.1.1 | Identifikaciona etiketa: Unutrašnja jedinica..... | 46 |
| 15.2   | O unutrašnjoj jedinici.....                       | 46 |
| 15.3   | Izgled sistema .....                              | 46 |
| 15.4   | Kombinovanje jedinica i opcija.....               | 47 |
| 15.4.1 | Moguće opcije za unutrašnju jedinicu.....         | 47 |

## 15.1 Identifikacija




### OBAVEŠTENJE

Kada instalirate ili servisirate više jedinica u isto vreme, osigurajte da NE zamenite servisne ploče između različitih modela.

### 15.1.1 Identifikaciona etiketa: Unutrašnja jedinica

#### Lokacija

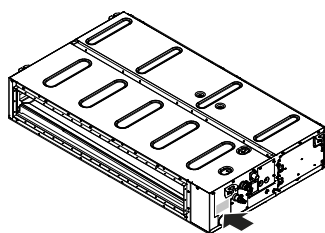

## 15.2 O unutrašnjoj jedinici



### INFORMACIJE


Radne granice pogledajte u tehničkim podacima povezane spoljašnje jedinice.

## 15.3 Izgled sistema



### INFORMACIJE

Sledeća ilustracija je samo primer, i možda NE odgovara izgledu vašeg sistema.

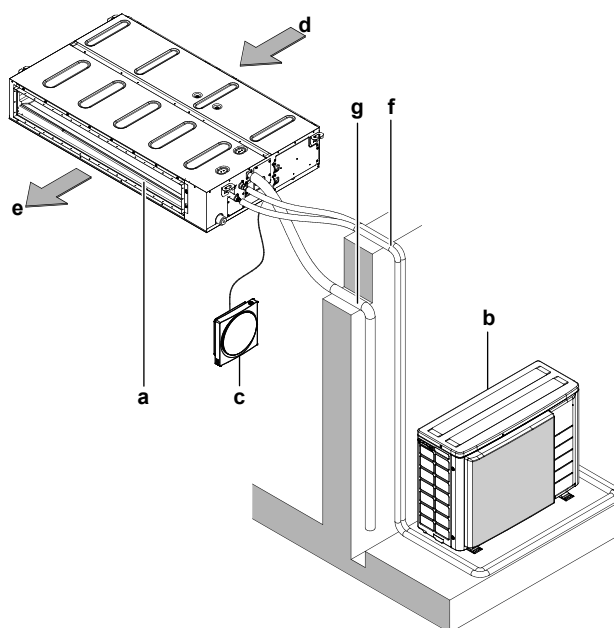

- a Unutrašnja jedinica
- b Spoljašnja jedinica
- c Korisnički interfejs
- d Usisavanje vazduha
- e Izbacivanje vazduha
- f Cev za rashladno sredstvo i transmisioni kabl
- g Odvodna cev

## 15.4 Kombinovanje jedinica i opcija



### INFORMACIJE

Neke opcije možda NISU dostupne u Vašoj zemlji.

### 15.4.1 Moguće opcije za unutrašnju jedinicu

Proverite da li imate sledeće obavezne opcije:

- Korisnički interfejs: Može se koristiti samo korisnički interfejs kompatibilan sa bezbednosnim sistemom. Kompatibilnost korisničkog interfejsa vidite u tehničkom listu (npr., BRC1H52\*)

**Napomena:** Korisnički interfejs će dati vidljivo i čujno upozorenje u slučaju da se detektuje curenje rashladnog sredstva. Npr. korisnički interfejsi BRC1H52\* mogu da daju alarm od 65 dB (zvučni pritisak, meren na rastojanju od 1 m od alarma). Podaci o zvuku su dostupni u tehničkom listu korisničkog interfejsa. Alarm uvek treba da bude 15 dB glasniji od pozadinske buke u sobi. U slučaju veće pozadinske buke, preporučujemo povezivanje eksternog alarma (snabdevanje na terenu) sa opcionim izlazom štampane ploče unutrašnje jedinice. Ovaj alarm obezbeđen na terenu treba da se montira u svakoj sobi gde je instalirana unutrašnja jedinica.



### PAŽNJA

- Svaka unutrašnja jedinica treba da se poveže sa posebnim korisničkim interfejsom. Kao korisnički interfejs se može koristiti samo daljinski upravljač kompatibilan sa bezbednosnim sistemom. Kompatibilnost daljinskog upravljača vidite u tehničkom listu (npr. BRC1H52/82\*).
- Korisnički interfejs treba uvek da se stavi u istu sobu u kojoj je unutrašnja jedinica. Za detalje, pogledajte priručnik za instalaciju i rad korisničkog interfejsa.

- Opcioni izlaz štampane ploče (da se obezbedi izlaz za eksterni uređaj): Štampana ploča će aktivirati eksterni alarm kada se detektuje curenje, kada je senzor u kvaru, ili kada je senzor iskopčan. Tačan naziv modela vidite u spisku opcija za unutrašnju jedinicu. Više informacija o ovoj opciji pogledajte u priručniku za instalaciju opcionog izlaza štampane ploče.



### INFORMACIJE

Sve moguće opcije su pomenute u spisku opcija za unutrašnju jedinicu. Više informacija o opciji pogledajte u priručniku za instalaciju i rad opcije.



# 16 Instalacija jedinice

U ovom poglavlju

|        |                                                                  |    |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| 16.1   | Priprema mesta za instalaciju.....                               | 49 |
| 16.1.1 | Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrašnje jedinice..... | 49 |
| 16.2   | Montiranje unutrašnje jedinice.....                              | 52 |
| 16.2.1 | Smernice za instaliranje unutrašnje jedinice.....                | 52 |
| 16.2.2 | Smernice za instaliranje cevovoda.....                           | 53 |
| 16.2.3 | Smernice za instaliranje odvodnih cevi.....                      | 55 |

## 16.1 Priprema mesta za instalaciju

Izaberite mesto za ugradnju gde ima dovoljno prostora za transport jedinice na njega i sa njega.

Izbegavajte instalaciju u okolini sa mnogo organskih rastvarača, kao što je mastilo i siloksan.

NEMOJTE ugrađivati jedinicu na mestima koja se često koriste kao mesto za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) pri kojima nastaje mnogo prašine, jedinica MORA da se pokrije.



### UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).

### 16.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrašnje jedinice

#### Zahtevi vezani za minimalnu površinu poda



### PAŽNJA

Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sistemu ne može da prekorači zahteve za minimalnu površinu poda najmanje sobe koja se opslužuje. Zahteve za minimalnu površinu poda za unutrašnje jedinice pogledajte u priručniku za instalaciju i rad isporučenom sa spoljašnjom jedinicom.



### INFORMACIJE

Takođe, pročitajte opšte zahteve za mesto instalacije. Pogledajte poglavlje ["2 Opšte bezbednosne mere"](#) [5].



### INFORMACIJE

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.



### UPOZORENJE

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.



### PAŽNJA

Uređaj NIJE svima dostupan, instalirajte ga na bezbednom mestu, koje nije lako dostupno.

Ova jedinica, i unutrašnja i spoljašnja, pogodna je za instalaciju u komercijalnom okruženju i u lakoj industriji.

**OBAVEŠTENJE**

Oprema opisana u ovom priručniku može da izazove električnu buku nastalu usled energije radio frekvencije. Oprema odgovara specifikacijama kreiranim da obezbede razumnu zaštitu protiv takvog ometanja. Međutim, nema garancije da se ometanje NEĆE desiti na konkretnom uređaju.

Stoga se preporučuje da se oprema i električno ožičenje instalira na takav način da održavaju pogodno rastojanje od stereo opreme, kompjutera, itd.


Na mestima sa slabim prijemom, držite rastojanje od 3 m ili veće, da biste izbegli elektromagnetne interferencije od strane druge opreme, i koristite uvodne cevi za strujne i prenosne vodove.

NEMOJTE postavljati jedinicu na sledećim mestima:

- Na mestima gde izmaglica, sprej ili para mineralnog ulja mogu biti prisutni u atmosferi. Plastični delovi mogu da propadnu i da otpadnu ili da izazovu curenje vode.

NE preporučuje se instaliranje jedinice na sledećim mestima, jer to može da skрати radni vek jedinice:

- Tamo gde su velike fluktuacije napona
- Na vozilima ili plovilima
- Tamo gde su prisutne kisele ili alkalne pare
- Obezbedite da, u slučaju curenja vode, voda ne može da ošteti prostor i okolinu uređaja.
- Izaberite lokaciju na kojoj radna buka ili vruć/hladan vazduh izbačen iz jedinice neće nikome smetati, a lokacija je izabrana prema važećim zakonima.
- **Odvod.** Proverite da li kondenzovana voda može da se odvede na prigodan način.
- **Izolacija plafona.** Kada uslovi na plafonu prekorače temperaturu od 30°C i relativnu vlagu od 80%, ili kada se svež vazduh dovodi na plafon, onda je potrebna dodatna izolacija (minimalne debljine 10 mm, polietilenska pena).
- **Zaštitni poklopci.** Obavezno instalirajte zaštitne poklopce (snabdevanje na terenu) na usisnoj i izlaznoj strani, kako bi se sprečilo da neka osoba dodirne lopatice ventilatora ili izmenjivač toplote.
- **Razmak.** Obratite pažnju na sledeće zahteve:

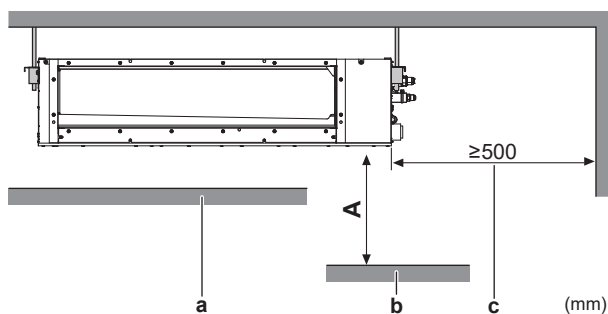

**A Minimalno rastojanje od poda: 2,5 m** da bi se izbegao slučajan kontakt

**a** Plafon


**b** Površina poda

**c** Prostor za rad na održavanju

- **Rešetka za pražnjenje.** Minimalna potrebna visina za instalaciju rešetke za pražnjenje  $\geq 1,8$  m.


### Servisni prostor i veličina otvora na plafonu

Proverite da li je otvor na plafonu dovoljno veliki da obezbedi dovoljno rastojanje za održavanje i servis.

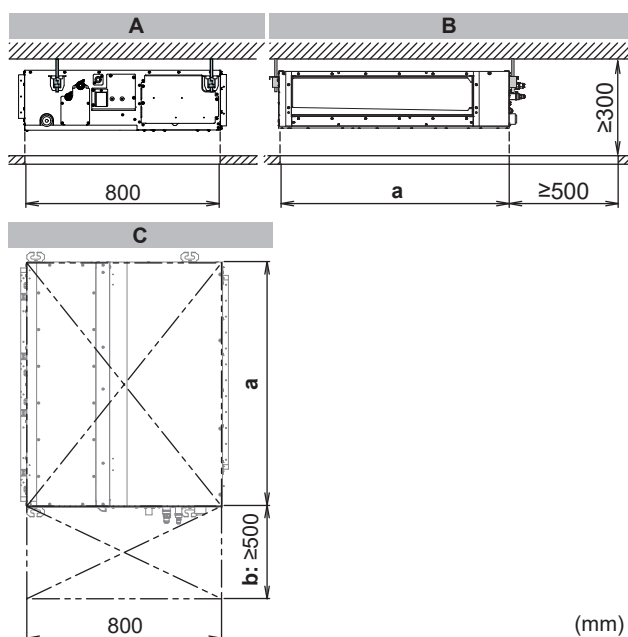

- A** Pogled sa strane: cev za rashladno sredstvo, odvodna cev, kontrolna kutija  
**B** Pogled sa strane: dovod vazduha  
**C** Pogled odozgo  
**a** Otvor plafona  
**Klasa 15~32:** 550 mm  
**Klasa 40~50:** 700 mm  
**Klasa 63~80:** 1000 mm  
**Klasa 100~125:** 1400 mm  
**Klasa 140:** 1550 mm  
**b** Radni prostor

### Opcije za instaliranje

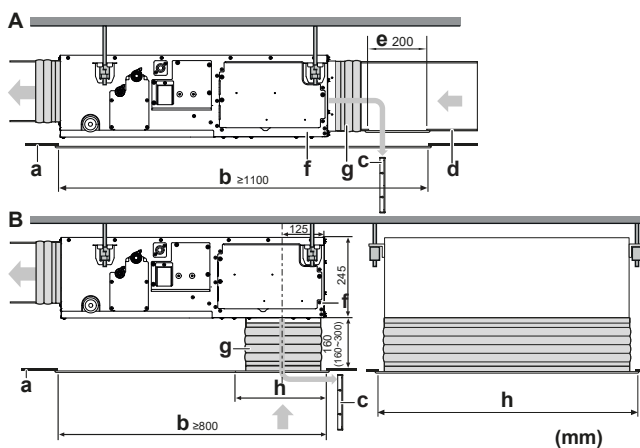

- A** Instalacija sa zadnjom platnenom cevi i servisnim otvorom voda  
**B** Instalacija sa donjim platnenim crevom i rešetkom za ulaz vazduha  
**a** Površina plafona  
**b** Otvor plafona  
**c** Filter za vazduh  
**d** Vod za dovod vazduha  
**e** Servisni otvor cevnog voda  
**f** Zamenljiva ploča  
**g** Platneni priključak ploče za dovod vazduha (snabdevanje na terenu)  
**h** Minimalni otvor za zaštitni poklopac (snabdevanje na terenu)  
**Klasa 15~32:** 504×210 mm  
**Klasa 40~50:** 654×210 mm  
**Klasa 63~80:** 954×210 mm  
**Klasa 100~125:** 1354×210 mm  
**Klasa 140:** 1504×210 mm

**INFORMACIJE**

Za neke opcije može biti potreban dodatni servisni prostor. Pogledajte u uputstvu za instaliranje upotreblijenu opciju pre instaliranja.

## 16.2 Montiranje unutrašnje jedinice

### 16.2.1 Smernice za instaliranje unutrašnje jedinice


**INFORMACIJE**

**Opciona oprema.** Kada instalirate opcionu opremu, takođe pročitajte priručnik za instalaciju opcione opreme. U zavisnosti od uslova na terenu, može biti lakše da prvo instalirate opcionu opremu.

#### Opcije za instaliranje


**INFORMACIJE**

Jedinica se može koristiti sa usisavanjem sa donje strane, kada se zamenljiva ploča zameni pločom nosačem filtera za vazduh.

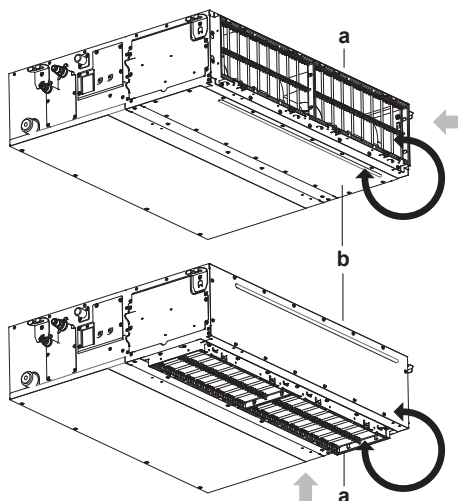


- a Ploča nosač filtera za vazduh sa filterom/filterima za vazduh
- b Zamenljiva ploča

- **Čvrstoća plafona.** Proverite da li je plafon dovoljno čvrst da izdrži težinu jedinice. Ako postoji rizik, ojačajte plafon pre instaliranja jedinice.
  - Za postojeće plafone koristite kotve.
  - Za nove plafone koristite utisnute umetke, utisnute kotve ili druge delove dostupne na terenu.



- a Kotva
- b Ploča plafona
- c Duga navrtka ili zatezni vijak
- d Vijak za vešanje
- e Unutrašnja jedinica


- **Vijci za vešanje.** Za instalaciju koristite vijke za vešanje M10. Namestite držač konzole na vijak za vešanje. Bezbedno ga učvrstite pomoću navrtke i podloške sa gornje i donje strane držača konzole.

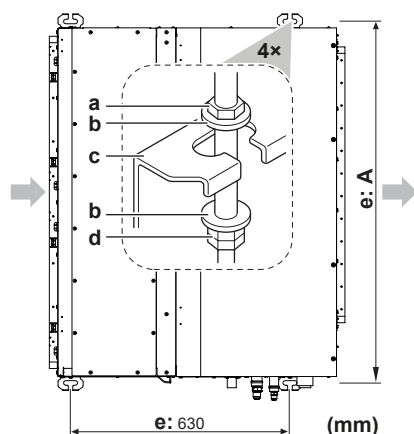

- a Navrtka (snabdevanje na terenu)
- b Podloška (pribor)
- c Držač konzole
- d Dvostruka navrtka (snabdevanje na terenu)
- e Korak vijka za vešanje

| Klasa   | A (mm) |
|---------|--------|
| 15~32   | 588    |
| 40~50   | 738    |
| 63~80   | 1038   |
| 100~125 | 1438   |
| 140     | 1588   |

- **Nivo.** Pomoću libele ili plastične cevi napunjene vodom, proverite da li je jedinica ravno postavljena na sva četiri ugla.



- a Nivo vode
- b Plastična cev



#### OBAVEŠTENJE

NEMOJTE instalirati jedinicu pod nagibom. **Moguće posledice:** Ako je jedinica nagnuta u smeru suprotnom od toka kondenzata (odvodna cev je podignuta), plivaajući prekidač će možda loše raditi i izazvati kapanje vode.

### 16.2.2 Smernice za instaliranje cevovoda



#### UPOZORENJE


U cevovod NEMOJTE instalirati uključene izvore paljenja (primer: otvoreni plamen, uključeni aparat na gas ili uključeni električni grejač).

**PAŽNJA**

- Potvrdite da instalacija cevnog voda NE premašuje obim podešavanja spoljašnjeg statičkog pritiska za jedinicu. Obim podešavanja potražite u tehničkom listu za vaš model.
- Obavezno instalirajte platneni vod, tako da se vibracije NE prenose na cevni vod ili plafon. Koristite materijal koji apsorbira zvuk (izolacioni materijal) za oblaganje cevnog voda, i stavite gumu za izolovanje vibracija na vijke za vešanje.
- Prilikom zavarivanja, pazite da se NE prska kadica za odvod ili filter za vazduh.
- Ako metalni cevni vod prolazi kroz metalnu letvu, žičanu letvu ili metalnu ploču drvene strukture, električno razdvojite cev od zida.
- Instalirajte izlaznu rešetku u poziciju gde vazdušni tok neće dolaziti u direktan kontakt sa ljudima.
- NEMOJTE koristiti pojačane ventilatore u cevnim vodovima. Koristite funkciju za automatsko podešavanje brzine ventilatora (vidite u poglavlju "20 Konfiguracija" [▶ 73]).


Cevi se obezbeđuju na terenu.

- 1 Povežite platneno crevo za unutrašnjost priрубnice na ulaznoj i na izlaznoj strani. Povežite platneno crevo koristeći zavrtnje iz snabdevanja na terenu.
- 2 Povežite crevo sa platnenim crevom.

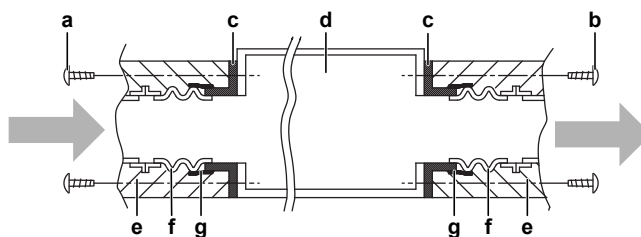

- a Zavrtnji za priрубnicu ulaznog creva (snabdevanje na terenu)
- b Zavrtnji za priрубnicu izlaznog creva (pribor)
- c Priрубnica (nalazi se na uređaju)
- d Unutrašnja jedinica
- e Izolacija (snabdevanje na terenu)
- f Platneno crevo (snabdevanje na terenu)
- g Aluminiјumska traka (snabdevanje na terenu)

- **Zavrtnji za fiksiranje.** Kada instalirate vod za dovod vazduha, izaberite za fiksiranje zavrtnje koji štrče 5 mm sa unutrašnje strane priрубnice, da biste zaštitili filter za vazduh od oštećenja tokom održavanja filtera.



- a Vod za dovod vazduha
- b Unutrašnjost priрубnice
- c Zavrtnj za fiksiranje

- 3 Obmotajte aluminiјumsku traku oko priрубnice i veze sa cevovodom. Proverite da li ima curenja vazduha na drugim spojevima.
  - 4 Izolujte crevo da biste sprečili nastajanje kondenzata. Koristite staklenu vunu ili polietilensku penu deblјine 25 mm.
- **Filter.** Obavezno postavite filter za vazduh u prolaz vazduha na strani za ulaz vazduha. Koristite filter za vazduh sa efikasnošću sakupljanja prašine  $\geq 50\%$  (gravimetriјska metoda).


## 16.2.3 Smernice za instaliranje odvodnih cevi

Proverite da li kondenzovana voda može da se odvede na prigodan način. To uključuje:


- Opšte smernice
- Povezivanje odvodnih cevi na unutrašnju jedinicu
- Proveru da li voda negde curi

**Opšte smernice**


- **Dužina cevi.** Neka odvodna cev bude što je moguće kraća.
- **Veličina cevi.** Neka veličina cevi bude jednaka veličini vezujuće cevi, ili veća od nje (vinilna cev nominalnog prečnika 20 mm i spoljašnjeg prečnika 26 mm).
- **Nagib.** Obezbedite da nagib odvodnih cevi bude prema dole (najmanje 1/100), kako bi se sprečilo da vazduh bude zarobljen u cevima. Koristite rešetke za kačenje, kako je prikazano.

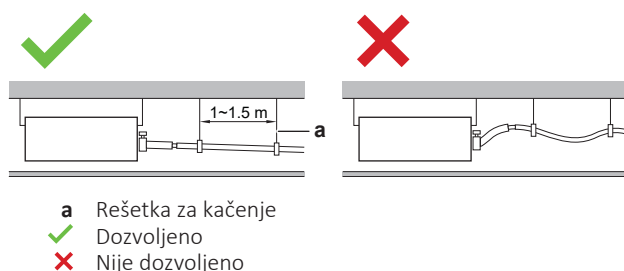

- **Kondenzacija.** Preduzmite mere za sprečavanje kondenzacije. Izolujte kompletan odvodni cevovod u zgradi.
- **Podizač cevi.** Ako je potrebno da bi se postigao nagib, možete da instalirate podizač cevi.
  - Nagib odvodnog creva: 0~75 mm da bi se izbegao napon u cevima i nastanak vazdušnih mehurova.
  - Podizač cevi: ≤300 mm od jedinice, ≤625 mm upravno na jedinicu.

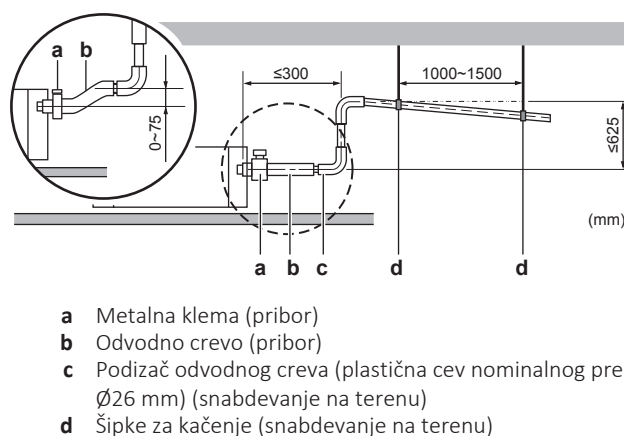

- **Kombinovanje odvodnih cevi.** Možete da kombinujete odvodne cevi. Obavezno koristite odvodne cevi i T-spojeve sa odgovarajućim meračem za radni kapacitet jedinica.

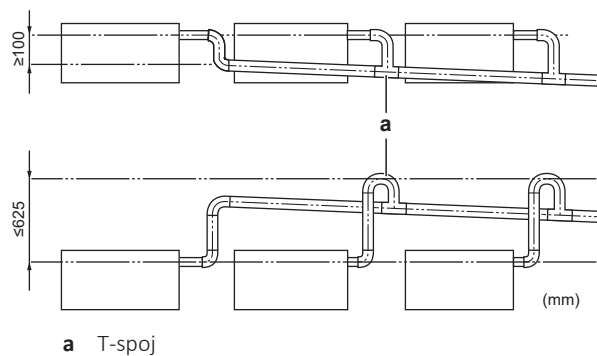


### Da biste povezali odvodne cevi sa unutrašnjom jedinicom



#### OPAVEŠTENJE


Nepravilno priključivanje odvodnog creva može da izazove curenje, i da ošteti prostor oko uređaja i okolinu.



- a Izlaz odvoda za održavanje
- b Cevi za rashladno sredstvo
- c Konekcija odvodne cevi

### Konekcija odvodne cevi

- 1 Gurnite odvodno crevo što je moguće dalje iznad priključka na odvodnu cev.
- 2 Pritegnite metalnu klemu tako da glava zavrtnja bude manje od 4 mm udaljena od metalnog dela kleme.
- 3 Proverite da li curi voda (pogledajte "Da biste proverili da li voda curi" [▶ 57]).
- 4 Obavijte veliki podmetač za zaptivanje (=izolacija) oko metalne kleme i odvodnog creva, i pričvrstite velikim vezicama (snabdevanje na terenu).
- 5 Povežite odvodnu cev sa odvodnim crevom.

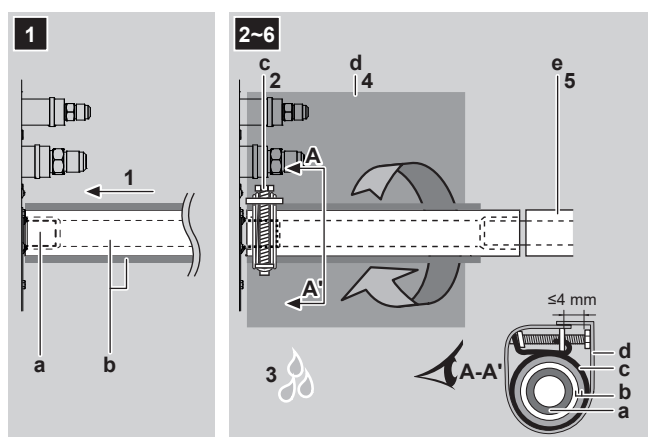

- a Priključak odvodne cevi (povezan za jedinicu)
- b Odvodno crevo (pribor)
- c Metalna klemu (pribor)
- d Veliki podmetač za zaptivanje (pribor)
- e Odvodno crevo (snabdevanje na terenu)




**OBAVEŠTENJE**


- NEMOJTE uklanjati priključak za odvodnu cev. Može da poteče voda.
- Koristite odvod za pražnjenje da biste uklonili vodu pre održavanja.
- Pažljivo ubacujte i uklanjajte priključak za odvodnu cev. Primenom veće snage može da se deformiše cevni naglavak kadice za kondenzat.

**Izlaz odvoda za održavanje****Izvućite priključak.**

- NEMOJTE pomerati priključak gore-dole.

**Uvucite priključak.**

- Namestite priključak, i gurnite ga unutra pomoću odvrtča za krstaste zavrtnje.

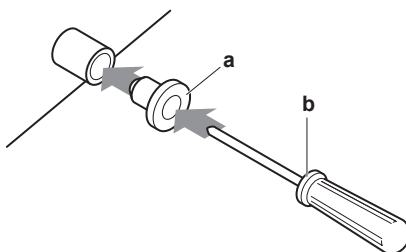


- a Odvodni priključak  
b Odvrtač za krstaste zavrtnje

**Da biste proverili da li voda curi**

Postupak se razlikuje u zavisnosti od toga da li je instalacija sistema već dovršena. Ako instalacija sistema još nije dovršena, privremeno povežite korisnički interfejs i električno napajanje sa jedinicom.

**Kada instalacija sistema još nije dovršena****1 Privremeno povežite električno ožičenje.**


- Uklonite servisni poklopac.
- Povežite električno napajanje.
- Povežite korisnički interfejs.
- Vratite servisni poklopac na mesto.

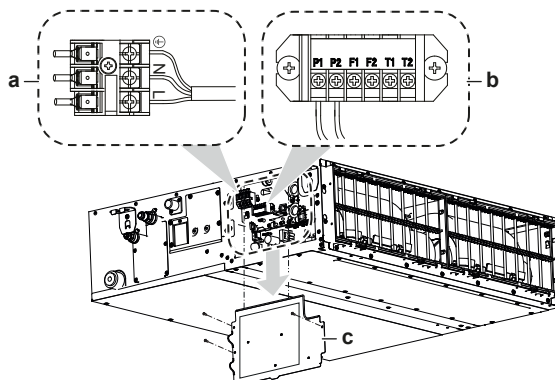

- a Terminalni blok napajanja  
b Terminalni blok korisničkog interfejsa  
c Servisni poklopac sa dijagramom ožičenja

**2 UKLJUČITE električno napajanje.**

- 3 Pokrenite režim samo ventilator (vidite referentni vodič ili servisni priručnik korisničkog interfejsa).
- 4 Uklonite poklopac dovoda vode (1 zavrtnj).
- 5 Postepeno sipajte oko 1 l vode kroz dovod vode, i proverite da li negde curi.

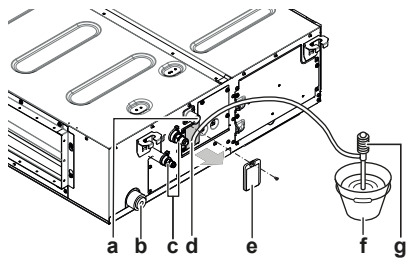

- a Odvodna konekcija
- b Izlaz odvoda za održavanje
- c Cevi za rashladno sredstvo
- d Dovod vode
- e Poklopac dovoda vode
- f Kofa (dodavanje vode kroz dovod vode)
- g Prenosiva pumpa

- 6 ISKLJUČITE električno napajanje.
- 7 Isključite električnu instalaciju.
  - Uklonite servisni poklopac.
  - Iskopčajte električno napajanje.
  - Isključite korisnički interfejs.
  - Vratite servisni poklopac na mesto.

#### Kada je instalacija sistema već dovršena

- 1 Pokrenite režim hlađenja (vidite referentni vodič ili servisni priručnik korisničkog interfejsa).
- 2 Postepeno sipajte oko 1 l vode kroz dovod vode, i proverite da li negde curi (vidite "[Kada instalacija sistema još nije dovršena](#)" [▶ 57]).

# 17 Instalacija cevovoda

U ovom poglavlju

|        |                                                                                |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17.1   | Priprema cevovoda za rashladno sredstvo .....                                  | 59 |
| 17.1.1 | Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo .....                     | 59 |
| 17.1.2 | Izolacija cevi za rashladno sredstvo .....                                     | 60 |
| 17.2   | Povezivanje cevi za rashladno sredstvo .....                                   | 60 |
| 17.2.1 | O povezivanju cevi za rashladno sredstvo .....                                 | 60 |
| 17.2.2 | Mere predostrožnosti prilikom povezivanja cevi za rashladno sredstvo .....     | 61 |
| 17.2.3 | Smernice za povezivanje cevi za rashladno sredstvo .....                       | 62 |
| 17.2.4 | Smernice za savijanje cevi .....                                               | 62 |
| 17.2.5 | Da biste napravili konus na kraju cevi .....                                   | 63 |
| 17.2.6 | Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom ..... | 63 |

## 17.1 Priprema cevovoda za rashladno sredstvo

### 17.1.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za rashladno sredstvo



#### INFORMACIJE

Takođe, pročitajte mere predostrožnosti i zahteve u poglavlju "2 Opšte bezbednosne mere" [▶ 5].



#### PAŽNJA

Cevi se MORAJU instalirati prema uputstvu datom u odeljku "17 Instalacija cevovoda" [▶ 59]. Mogu se koristiti samo mehaničke veze (npr. zalemljene i konusne veze) koje su usklađene sa najnovijom verzijom standarda ISO14903.



#### OBAVEŠTENJE

Cevi i drugi delovi pod pritiskom treba da budu podobni za rashladno sredstvo. Za rashladni fluid koristite bešavni bakar deoksidisan fosfornom kiselinom.

- Strane materije u cevima (uključujući ulja za proizvodnju) moraju biti ≤30 mg/10 m.

#### Prečnik cevovoda za rashladno sredstvo

Za povezivanje cevi unutrašnje jedinice koristite sledeće prečnike cevi:

| Klasa   | Spoljašnji prečnik cevi (mm) |            |
|---------|------------------------------|------------|
|         | Cev za tečnost               | Cev za gas |
| 15~32   | Ø6,4 mm                      | Ø9,5 mm    |
| 40~80   | Ø6,4 mm                      | Ø12,7 mm   |
| 100~140 | Ø9,5 mm                      | Ø15,9 mm   |

#### Materijal za cevovod za rashladno sredstvo

- **Materijal za cevovod:** Bešavni bakar deoksidisan fosfornom kiselinom.
- **Konusne veze:** Koristite samo kaljeni materijal.
- **Stepen temperovanja i debljina cevi:**

| Spoljašnji prečnik (Ø) | Stepen temperovanja | Debljina (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")          | Žarena (O)          | ≥0,8 mm                     |  |
| 9,5 mm (3/8")          |                     |                             |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2")         |                     |                             |                                                                                     |
| 15,9 mm (5/8")         |                     |                             |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> U zavisnosti od važećeg zakona i maksimalnog radnog pritiska jedinice (vidite "PS High" na nazivnoj ploči jedinice), može biti potrebna veća debljina cevi.

### 17.1.2 Izolacija cevi za rashladno sredstvo

- Koristite polietilensku penu kao izolacioni materijal:
  - sa brzinom prenosa toplote između 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh °C)
  - sa otpornošću na toplotu od najmanje 120°C
- Debljina izolacije

| Spoljašnji prečnik cevi (Ø <sub>p</sub> ) | Unutrašnji prečnik izolacije (Ø <sub>i</sub> ) | Debljina izolacije (t) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                             | 8~10 mm                                        | ≥10 mm                 |
| 9,5 mm (3/8")                             | 10~14 mm                                       | ≥13 mm                 |
| 12,7 mm (1/2")                            | 14~16 mm                                       | ≥13 mm                 |
| 15,9 mm (5/8")                            | 16~20 mm                                       | ≥13 mm                 |



Ako je temperatura viša od 30°C a vlažnost veća od RV 80%, debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi se sprečila kondenzacija na površini izolacije.

## 17.2 Povezivanje cevi za rashladno sredstvo

### 17.2.1 O povezivanju cevi za rashladno sredstvo

#### Pre povezivanja cevi za rashladno sredstvo

Proverite da li je montirana spoljašnja i unutrašnja jedinica.

#### Tipičan proces rada

Povezivanje cevi za rashladno sredstvo uključuje:

- Povezivanje cevi za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom
- Povezivanje cevi za rashladno sredstvo sa spoljašnjom jedinicom
- Izolovanje cevi za rashladno sredstvo

- Imajte u vidu smernice za sledeće:
  - Savijanje cevi
  - Konusno proširivanje krajeva cevi
  - Korišćenje zaustavnih ventila

### 17.2.2 Mere predostrožnosti prilikom povezivanja cevi za rashladno sredstvo



#### INFORMACIJE

Takođe, pročitajte mere predostrožnosti i zahteve u sledećim poglavljima:

- "2 Opšte bezbednosne mere" [▶ 5]
- "17.1 Priprema cevovoda za rashladno sredstvo" [▶ 59]



#### OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA



#### OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti mineralno ulje na konusnim delovima.
- NEMOJTE ponovo koristiti cevi sa prethodnih instalacija.
- NIKADA nemojte da instalirate sušač na ovu jedinicu sa rashladnim sredstvom R32, kako bi njen rok trajanja bio zagarantovan. Materijal koji se suši može da se rastvori i da ošteti sistem.



#### OBAVEŠTENJE


- Koristite konusnu navrtku fiksiranu za glavnu jedinicu.
- Da bi se sprečilo curenje gasa, nanosite rashladno ulje samo na unutrašnju stranu konusa. Koristite rashladno ulje za R32 (FW68DA).
- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve.



#### OBAVEŠTENJE

Uzmite u obzir sledeće mere opreza vezane za cevi za rashladno sredstvo:

- Izbegavajte da se bilo koje sredstvo osim naznačenog rashladnog sredstva meša u rashladnom ciklusu (npr. vazduh).
- Koristite samo R32 kada dodajete rashladno sredstvo.
- Koristite samo alate za instalaciju (npr. komplet različitih manometara) koji se isključivo koriste za R32 instalacije, kako bi izdržali pritisak i sprečili strane materije (npr. mineralna ulja i vlagu) da dospeju u sistem.
- Instalirajte cevovod tako da konus NE bude izložen mehaničkom naprezanju.
- NE ostavljajte cevi bez nadzora na lokaciji. Ako se montiranje NE obavi u roku od 1 dana, zaštitite cevovod kao što je opisano u sledećoj tabeli, kako biste sprečili da prljavština, tečnost ili prašina uđu u cevi.
- Pažljivo provlačite bakarne cevi kroz zidove (vidite sliku dole).

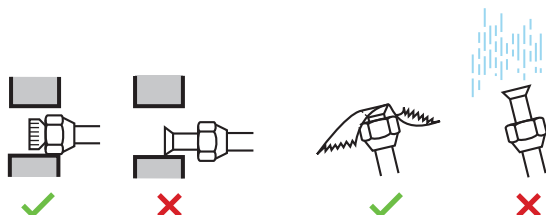

| Jedinica            | Period instalacije   | Način zaštite                           |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Spoljašnja jedinica | >1 mesec             | Pričvrstite cev                         |
|                     | <1 mesec             | Pričvrstite cev ili je učvrstite trakom |
| Unutrašnja jedinica | Nezavisno od perioda |                                         |


**OBAVEŠTENJE**

NEMOJTE otvarati zaustavni ventil za rashladno sredstvo pre provere cevi za rashladno sredstvo. Kada treba da dopunite rashladno sredstvo, preporučuje se da otvorite zaustavni ventil za rashladno sredstvo nakon punjenja.


## 17.2.3 Smernice za povezivanje cevi za rashladno sredstvo

Uzmite u obzir sledeće smernice kada povezujete cevi:

- Premažite unutrašnju površinu konusa etarskim uljem ili estarskim uljem kada povezujete konusnu navrtku. Zategnite 3 ili 4 kruga ručno, a zatim čvrsto pritegnite.



- UVEK koristite 2 ključa zajedno kada odvrćete konusnu navrtku.
- UVEK koristite zajedno ključ za navrtke i momentni ključ za pritezanje konusne navrtke kada povezujete cevi. Tako se sprečava lom navrtke i curenje.



- a Momentni ključ  
b Ključ za navrtke  
c Cevni spoj  
d Konusna navrtka

| Veličina cevi (mm) | Obrtni moment zatezanja (N•m) | Dimenzije konusa (A) (mm) | Oblik konusa (mm) |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Ø6,4               | 15~17                         | 8,7~9,1                   |                   |
| Ø9,5               | 33~39                         | 12,8~13,2                 |                   |
| Ø12,7              | 50~60                         | 16,2~16,6                 |                   |
| Ø15,9              | 62~75                         | 19,3~19,7                 |                   |

## 17.2.4 Smernice za savijanje cevi


Koristite savijač za cevi. Sva savijanja cevi treba da budu što pažljivija (poluprečnik savijanja treba da bude 30~40 mm ili veći).

## 17.2.5 Da biste napravili konus na kraju cevi

**OBAVEŠTENJE**

- Nepotpuno urađen konus može da izazove curenje rashladnog gasa.
- NEMOJTE ponovo koristiti upotrebljene konuse. Koristite nove konuse da biste sprečili curenje rashladnog gasa.
- Koristite konusne navrtke koje su uključene uz jedinicu. Korišćenje različitih konusnih navrtki može da izazove curenje rashladnog gasa.

- 1 Odsecite kraj cevi pomoću sekača cevi.
- 2 Uklonite neravnine dok je isečena površina okrenuta nadole, tako da opiljci NE uđu u cev.




- a** Secite tačno pod pravim uglom.  
**b** Uklonite neravnine.

- 3 Uklonite konusnu navrtku sa zaustavnog ventila, i stavite konusnu navrtku na cev.
- 4 Konusno proširite cev. Postavite tačno u položaj prikazan na sledećoj slici.



|   | Alat za pravljenje konusa za R32 (tipa spojnice) | Klasičan alat za pravljenje konusa |                                   |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                                  | Tip spojnice (tip Ridgid)          | Tip krilne navrtke (Tip Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                         | 1,0~1,5 mm                         | 1,5~2,0 mm                        |

- 5 Proverite da li je konus dobro napravljen.



- a** Unutrašnja površina konusa MORA biti besprekorna.  
**b** Kraj cevi MORA da ima ravnomerni konus u savršenom krugu.  
**c** Proverite da li je konusna navrtka podešena.

## 17.2.6 Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa unutrašnjom jedinicom

**PAŽNJA**


Instalirajte cev za rashladno sredstvo ili komponente na mesto gde neće biti izložene nijednoj supstanci koja će izazvati koroziju komponenata sa rashladnim sredstvom, osim ako su komponente napravljene od materijala koji su suštinski otporni na koroziju, ili su prikladno zaštićeni od takve korozije.

**UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

- **Dužina cevi.** Neka cev za rashladno sredstvo bude što je moguće kraća.

- **Konusne veze.** Povežite cev za rashladno sredstvo sa jedinicom pomoću konusnih veza.
- **Izolacija.** Izolujte cev za rashladno sredstvo na unutrašnjoj jedinici na sledeći način:

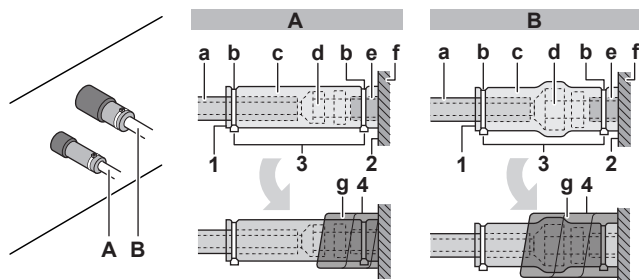

A Cev za tečnost

B Cev za gas

a Izolacioni materijal (snabdevanje na terenu)

b Vezica (pribor)

c Delovi za izolaciju: Veliki (cev za gas), mali (cev za tečnost) (pribor)

d Konusna navrtka (učvršćena za jedinicu)

e Priključak cevi za rashladno sredstvo (učvršćen za jedinicu)

f Jedinica

g Podmetači za zaptivanje: Srednji 1 (cev za gas), srednji 2 (cev za tečnost) (pribor)

1 Izvrnite šavove delova za izolaciju.

2 Povežite sa osnovom jedinice.

3 Zategnite vezice na delovima za izolaciju.

4 Obmotajte podmetač za zaptivanje sa osnove jedinice do vrha konusne navrtke.



#### OBAVEŠTENJE

Proverite da li je ceo cevovod za rashladno sredstvo izolovana. Neizolovani deo cevi može da dovede do kondenzacije.



# 18 Električna instalacija

U ovom poglavlju

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 18.1   | O povezivanju električnih provodnika.....                            | 65 |
| 18.1.1 | Mere predostrožnosti prilikom povezivanja električnog ožičenja ..... | 65 |
| 18.1.2 | Smernice za povezivanje električne instalacije.....                  | 66 |
| 18.1.3 | Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                  | 67 |
| 18.2   | Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom .....      | 68 |

## 18.1 O povezivanju električnih provodnika

### Tipičan proces rada

Povezivanje električnih provodnika se obično sastoji od sledećih faza:

- 1 Proverite da li je sistem za električno napajanje usklađen sa električnim specifikacijama jedinica.
- 2 Povezivanje električnog ožičenja sa spoljašnjom jedinicom.
- 3 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom.
- 4 Povezivanje mrežnog električnog napajanja.

### 18.1.1 Mere predostrožnosti prilikom povezivanja električnog ožičenja



#### OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE



#### UPOZORENJE

- Sva ožičenja MORA da izvede ovlašćeni električar, i ona MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonima.
- Napravite električne veze sa fiksnim ožičenjem.
- Sve komponente nabavljene na terenu i sve električne konstrukcije MORAJU biti u skladu sa važećim zakonima.



#### UPOZORENJE

UVEK koristite višezilni kabl za kablove električnog napajanja.



#### INFORMACIJE

Takođe, pročitajte mere predostrožnosti i zahteve u poglavlju "2 Opšte bezbednosne mere" [▶ 5].



#### INFORMACIJE

Takođe pročitajte "18.1.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja" [▶ 67].

**UPOZORENJE**

- Ako kod električnog napajanja nedostaje ili je pogrešna N faza, oprema može da se pokvari.
- Pravilno uradite uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti jedinicu za cev komunalnih instalacija, apsorber prenapona ili telefonsko uzemljenje. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Instalirajte potrebne osigurače ili automatske prekidače kola.
- Učvrstite električno ožičenje pomoću vezica za kablove, tako da kablovi NE dođu u kontakt sa oštrim ivicama ili cevovodom, naročito na strani sa visokim pritiskom.
- NEMOJTE koristiti žice oblepljene trakom, žice sa upredenim provodnikom, produžne kablove ili veze iz zvezdastog sistema. One mogu da izazovu pregrevanje, strujni udar ili požar.
- NEMOJTE instalirati kondenzator sa fazom pomerenom unapred, jer je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator sa fazom pomerenom unapred će smanjiti učinak i može da izazove nezgode.

**UPOZORENJE**

Koristite svepolni automatski prekidač sa najmanje 3 mm zazora između kontaktnih tačaka, što obezbeđuje potpuno isključivanje pod prenaponom kategorije III.


**UPOZORENJE**

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

## 18.1.2 Smernice za povezivanje električne instalacije


Imajte u vidu sledeće:

- Ako se koriste upredene provodničke žice, postavite porubljeni terminal na kraj žice. Postavite porubljeni terminal na žicu do pokrivenog dela, i pričvrstite terminal pomoću odgovarajućeg alata.



- a** Upredena provodnička žica  
**b** Porubljeni terminal

- Koristite sledeće metode za instaliranje žica:
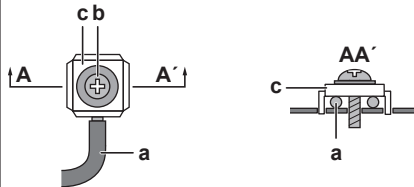
| Tip žice        | Metoda za instaliranje                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednožilna žica |  <p><b>a</b> Savijena jednožilna žica<br/><b>b</b> Zavrtanj<br/><b>c</b> Ravna podloška</p> |

| Tip žice                                                    | Metoda za instaliranje                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upredena provodnička žica sa kružnim porubljenim terminalom | <p> <b>a</b> Terminal<br/> <b>b</b> Zavrtanj<br/> <b>c</b> Ravna podloška<br/> ✓ Dozvoljeno<br/> ✗ NIJE dozvoljeno </p> |

### Obrtni momenti zatezanja

| Ožičenje                           | Veličina zavrtnja | Obrtni moment zatezanja (N•m) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Napojni kabl                       | M4                | 1,2~1,4                       |
| Transmisioni kabl (unutra↔ spolja) | M3.5              | 0,79~0,97                     |
| Kabl za korisnički interfejs       |                   |                               |

- Žica uzemljenja između držača žice i terminala mora biti duža od ostalih žica.



### 18.1.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

| Komponenta                     |                    |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Napojni kabl                   | MCA <sup>(a)</sup> | "18–1 Minimalna nominalna jačina struje" [▶ 68]                                        |
|                                | Napon              | 220~240 V/220 V                                                                        |
|                                | Faza               | 1~                                                                                     |
|                                | Frekvencija        | 50/60 Hz                                                                               |
|                                | Veličine žice      | 1,5 mm <sup>2</sup> (3-žilna žica)<br>H07RN-F (60245 IEC 66)                           |
| Transmisiono ožičenje          |                    | Specifikaciju videti u Priručniku za instalaciju spoljašnje jedinice                   |
| Kabl za korisnički interfejs   |                    | 0,75 do 1,25 mm <sup>2</sup> (2-žilni kabl)<br>H05RN-F (60245 IEC 57)<br>Dužina ≤500 m |
| Preporučeni osigurač na terenu |                    | 6 A                                                                                    |
| Uređaj diferencijalne struje   |                    | Mora da odgovara važećim zakonima                                                      |

<sup>(a)</sup> MCA=Minimalna nominalna jačina struje. Navedene vrednosti su maksimalne vrednosti (tačne vrednosti potražite u električnim podacima unutrašnje jedinice).

18-1 Minimalna nominalna jačina struje

| Klasa |       |       |       |     |       |     |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 15~25 | 32    | 40~63 | 80    | 100 | 125   | 140 |
| 0,8 A | 0,9 A | 1,4 A | 1,7 A | 2 A | 2,2 A | 3 A |

## 18.2 Povezivanje električnog ožičenja sa unutrašnjom jedinicom



### OBAVEŠTENJE

- Pratite dijagram ožičenja (isporučen sa jedinicom, nalazi se u unutrašnjosti servisnog poklopca).
- Uputstvo za povezivanje opcione opreme pogledajte u priručniku za instalaciju isporučenom sa opcionalnom opremom.
- Proverite da električna instalacija NE ometa pravilno postavljanje servisnog poklopca.


Važno je da električno napajanje i prenosne žice budu razdvojeni jedni od drugih. Da bi se izbegle električne smetnje, rastojanje između oba ožičenja treba UVEK da bude najmanje 50 mm.




### OBAVEŠTENJE

Osigurajte da električni vod i prenosne žice budu razdvojeni jedni od drugih. Prenosno ožičenje i ožičenje napajanja mogu da se ukrste, ali NE smeju da idu paralelno.

- Uklonite servisni poklopac.
- Kabl za korisnički interfejs:** Provucite kabl kroz ram, povežite kabl na terminalni blok (simboli P1, P2).
- Transmisioni kabl:** Provucite kabl kroz ram, povežite kabl za terminalni blok (proverite da li simboli F1 i F2 odgovaraju simbolima na spoljašnjoj jedinici). Grupišite transmisioni kabl sa kablom za korisnički interfejs i fiksirajte ih pomoću vezice (snabdevanje na terenu) za fiksirano ožičenje.
- Napojni kabl:** Provucite kabl kroz ram i povežite kabl za terminalni blok (L, N, uzemljenje). Učvrstite kabl pomoću vezice (snabdevanje na terenu) za fiksirano ožičenje.




- a Automatski prekidač  
b Uređaj diferencijalne struje

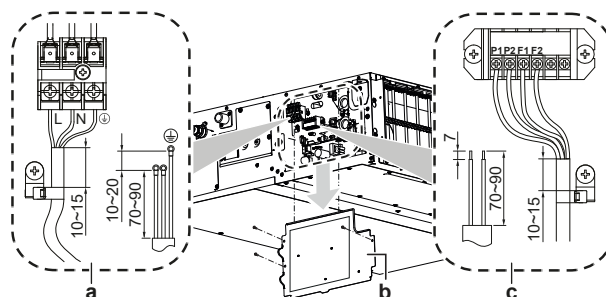

- a Izvor napajanja i ožičenje uzemljenja  
b Servisni poklopac sa dijagramom ožičenja  
c Ožičenje za transmisiju i korisnički interfejs

- 5 **Plastična klema za vezicu za kabl:** Provucite vezice za kabl kroz plastične klemu i pričvrstite da se učvrste kablovi.
- 6 Obmotajte kablove materijalom za zaptivanje (pribor) da bi se sprečilo da voda prodre u jedinicu. Zatvorite sve pukotine, kako male životinje ne bi mogle da ulaze u sistem.

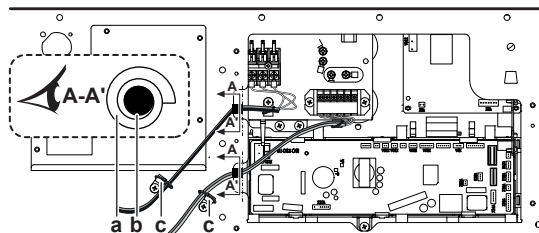


- a Mala zaptivka (pribor)  
b Ožičenje  
c Plastična klema za vezicu za kabl

- 7 Vratite servisni poklopac na mesto.

### Primer kompletnog sistema

1 korisnički interfejs kontroliše 1 unutrašnju jedinicu.

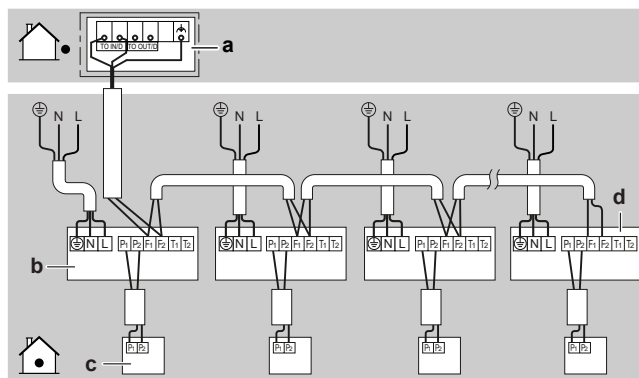

- a Spoljašnja jedinica  
b Unutrašnja jedinica  
c Korisnički interfejs  
d Većina nishodnih unutrašnjih jedinica



#### OBAVEŠTENJE

Upotrebu grupne kontrole i vezana ograničenja vidite u priručniku spoljašnje jedinice.



#### PAŽNJA

- Svaka unutrašnja jedinica treba da se poveže sa posebnim korisničkim interfejsom. Kao korisnički interfejs se može koristiti samo daljinski upravljač kompatibilan sa bezbednosnim sistemom. Kompatibilnost daljinskog upravljača vidite u tehničkom listu (npr. BRC1H52/82\*).
- Korisnički interfejs treba uvek da se stavi u istu sobu u kojoj je unutrašnja jedinica. Za detalje, pogledajte priručnik za instalaciju i rad korisničkog interfejsa.



#### PAŽNJA

Kada se koristi oklopljena žica, povežite oklop samo sa stranom spoljašnje jedinice.

# 19 Puštanje u rad



## OBAVEŠTENJE

**Opšti spisak za puštanje u rad.** Pored uputstva za puštanje u rad u ovom poglavlju, na Daikin Business Portal je takođe dostupan opšti spisak za puštanje u rad (potrebno je ovlašćenje).

Opšti spisak za puštanje u rad je komplementaran sa uputstvom u ovom poglavlju, i može se koristiti kao smernica i šablon za prijavljivanje tokom puštanja u rad i predavanja korisniku.

## U ovom poglavlju

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 19.1 | Pregled: Puštanje u rad .....                   | 70 |
| 19.2 | Mere predostrožnosti tokom puštanja u rad ..... | 70 |
| 19.3 | Spisak za proveru pre puštanja u rad .....      | 71 |
| 19.4 | Da biste obavili probni ciklus .....            | 72 |

## 19.1 Pregled: Puštanje u rad

Ovo poglavlje opisuje šta treba da uradite i da znate da biste pustili u rad sistem nakon instaliranja.

### Tipičan proces rada

Puštanje u rad se tipično sastoji od sledećih faza:

- 1 Provera "Spiska za proveru pre puštanja u rad".
- 2 Puštanje probnog rada sistema.

## 19.2 Mere predostrožnosti tokom puštanja u rad



## INFORMACIJE

Tokom prvog radnog perioda jedinice, potrebna energija može biti veća nego što je naznačeno na nominalnoj ploči jedinice. Taj fenomen izaziva kompresor, koji traži kontinualni rad od 50 sati pre nego što postigne nesmetan rad i stabilnu potrošnju energije.



## OBAVEŠTENJE

Pre pokretanja sistema, jedinica MORA biti pod naponom najmanje 6 sati kako bi se izbeglo otkazivanje kompresora tokom pokretanja.



## OBAVEŠTENJE

NIKAD ne puštajte da jedinica radi bez termistora i/ili senzora/prekidača za pritisak. BEZ TOGA, može da dođe do pregorevanja kompresora.



## OBAVEŠTENJE

Pre početka rada UVEK završite cevi za rashladno sredstvo uređaja. U SUPROTNOM, kompresor će se pokvariti.

**OBAVEŠTENJE**

**Režim hlađenja.** Izvedite probni rad u režimu hlađenja, da bi moglo da se uoči ako se zaustavni ventili ne otvaraju. Čak i ako je korisnički interfejs postavljen na režim grejanja, jedinica će raditi u režimu hlađenja 2-3 minuta (mada će korisnički interfejs pokazivati ikonicu za grejanje), a zatim će se automatski prebaciti na režim grejanja.

## 19.3 Spisak za proveru pre puštanja u rad

- 1 Nakon instalacije uređaja, proverite stavke navedene u nastavku.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Uključite napajanje jedinice.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pročitati ste kompletno uputstvo za instalaciju i rad, kao što je opisano u <b>referentnom vodiču za instalatera i korisnika</b> .                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Instalacija</b><br>Proverite da li je jedinica pravilno instalirana, da biste izbegli abnormalnu buku i vibracije prilikom pokretanja jedinice.                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Odvod</b><br>Proverite da li se odvođenje odvija glatko.<br><b>Moguće posledice:</b> Kondenzovana voda može da kaplje.                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kanal</b><br>Proverite da li je kanal pravilno instaliran i izolovan.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ožičenje na terenu</b><br>Proverite da li je ožičenje na terenu izvedeno prema uputstvu opisanom u poglavlju " <a href="#">18 Električna instalacija</a> " [▶ 65], prema dijagramima ožičenja i važećim propisima.                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Napon izvora napajanja</b><br>Proverite napon napajanja na lokalnoj napojnoj tabli. Napon MORA da odgovara naponu na nazivnoj tabli jedinice.                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Žica za uzemljenje</b><br>Proverite da li su žice za uzemljenje pravilno priključene a terminali uzemljenja pritegnuti.                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Osigurači, prekidači, ili zaštitni uređaji</b><br>Proverite da li su osigurači, automatski prekidači, ili lokalno instalirani zaštitni uređaji po veličini i tipu kao što je naznačeno u poglavlju " <a href="#">18 Električna instalacija</a> " [▶ 65]. Ni osigurač ni zaštitni uređaj ne smeju da budu premošćeni. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Interno ožičenje</b><br>Vizuelno proverite da li kutija za električne komponente i unutrašnjost jedinice imaju labave spojeve ili oštećene električne komponente.                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Veličina cevi i izolacija cevi</b><br>Proverite da li je instalirana tačna veličina cevi, i da li su cevi pravilno izolovane.                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Oštećena oprema</b><br>Proverite da li u unutrašnjosti jedinice ima oštećenih delova ili pritisnutih cevi.                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Podešavanja polja</b><br>Proverite da li ste zadali sva podešavanja polja koja ste želeli. Pogledajte " <a href="#">20.1 Podešavanje polja</a> " [▶ 73].                                                                                                                                                             |

## 19.4 Da biste obavili probni ciklus



### INFORMACIJE

- Izvedite probni ciklus prema uputstvu u priručniku spoljašnje jedinice.
- Probni ciklus je završen samo ako se ne prikazuje šifra kvara na korisničkom interfejsu ili na 7-segmentnom displeju spoljašnje jedinice.
- Za svaku grešku vidite kompletan spisak šifara greške i detaljni vodič za rešavanje problema u servisnom priručniku.



### OBAVEŠTENJE

NE prekidajte probni rad.



## 20 Konfiguracija

### 20.1 Podešavanje polja

Napravite sledeća podešavanja polja, tako da odgovaraju stvarnom podešavanju uređaja i potrebama korisnika:

- Visina plafona
- Instalacija sa usisavanjem sa donje ili zadnje strane
- Podešavanje spoljašnjeg statičkog pritiska koristeći:
  - Postavka automatskog podešavanja protoka vazduha
  - Korisnički interfejs
- Zapremina vazduha kada je kontrola termostata ISKLJUČENA
- Vreme za čišćenje vazdušnog filtera
- Izbor senzora termostata
- Promena diferencijala termostata (ako se koristi daljinski senzor)
- Razlika za automatsku promenu
- Automatsko restartovanje nakon nestanka struje
- Podešavanje ulaza T1/T2

#### Podešavanje: Visina plafona

Ovaj parametar mora da odgovara stvarnom rastojanju do poda, klasi kapaciteta i smerovima protoka vazduha.

| Ako je rastojanje do poda (m) | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------|---------------------|----|----|
|                               | M                   | SW | —  |
| ≤2,7                          | 13 (23)             | 0  | 01 |
| 2,7<x≤3,0                     |                     |    | 02 |
| 3,0<x≤3,5                     |                     |    | 03 |

#### Podešavanje: Instalacija sa usisavanjem sa donje ili zadnje strane

Ovaj parametar mora da odgovara tipu instalacije: usisavanje sa zadnje strane (podrazumevano) ili sa donje strane.

| Ako imate instalaciju sa... | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------|---------------------|----|----|
|                             | M                   | SW | —  |
| Usisavanje sa zadnje strane | 13(23)              | 11 | 01 |
| Usisavanje sa donje strane  |                     |    | 02 |

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- **SW**: Broj podešavanja
- **—**: Broj vrednosti
- **■**: Podrazumevano

### Podešavanje: Spoljašnji statički pritisak



#### INFORMACIJE

- Brzina ventilatora unutrašnje jedinice je prethodno podešena da obezbedi standardni spoljašnji statički pritisak.
- Da biste podesili viši ili niži spoljašnji statički pritisak, resetujte početno podešavanje pomoću korisničkog interfejsa.

Postavke za spoljašnji statički pritisak se mogu dobiti na 2 načina:

- Korišćenjem funkcije automatskog podešavanja protoka vazduha
- Korišćenjem korisničkog interfejsa

#### Da biste zadali spoljašnji statički pritisak preko funkcije automatskog podešavanja protoka vazduha



#### OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE podešavati prigušivače tokom operacije "samo ventilator" za automatsko podešavanje protoka vazduha.
- Kod spoljašnjeg statičkog pritiska višeg od 100 Pa, NEMOJTE koristiti funkciju automatskog podešavanja protoka vazduha.
- Ako se promene ventilacioni putevi, ponovo primenite automatsko podešavanje protoka vazduha.

- Probni ciklus MORA da se izvede sa suvim namotajem, pustite jedinicu da radi 2 sata u režimu "samo ventilator" da biste osušili namotaj.
- Proverite da li su ožičenje napajanja, crevo, filter za vazduh pravilno povezani. Ako je prigušivač za zatvaranje instaliran u jedinici, obavezno treba da bude otvoren.
- Ako postoji više od jednog ulaza i izlaza vazduha, podesite prigušivače tako da brzina protoka vazduha svakog ulaza i izlaza vazduha odgovara projektovanoj brzini protoka vazduha.

- 1 Pustite da jedinica radi u režimu **samo ventilator** pre upotrebe funkcije automatskog podešavanja protoka vazduha.
- 2 **Zaustavite** jedinicu klima uređaja.
- 3 **Podesite brojnu vrednost** "—" na 03 za **M** 11(21) i **SW** 7.
- 4 **Pokrenite** jedinicu klima uređaja.

**Rezultat:** Radna lampica se pali, i jedinica pokreće rad ventilatora za automatsko podešavanje protoka vazduha.

- 5 Pošto je automatsko podešavanje protoka vazduha završeno (jedinica klima uređaja se zaustavlja), proverite da li je brojna vrednost "—" podešena na 02. Ako nema promene, ponovite podešavanje.

| Sadržaj podešavanja:                              | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|---------------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                   | M                   | SW | —  |
| Podešavanje protoka vazduha je isključeno         | 11(21)              | 7  | 01 |
| Završetak podešavanja automatskog protoka vazduha |                     |    | 02 |
| Početak podešavanja automatskog protoka vazduha   |                     |    | 03 |

### Da biste zadali spoljašnji statički pritisak preko korisničkog interfejsa

Proverite podešavanje unutrašnje jedinice: brojna vrednost "—" mora biti podešena na 01 za **M** 11(21) i **SW** 6.

- 1 Promenite brojnu vrednost "—" prema spoljašnjem statičkom pritisku voda koji treba povezati, kao u donjoj tabeli.

| Spoljašnji statički pritisak (Pa) <sup>(1)</sup> |    |    |       |        |         |
|--------------------------------------------------|----|----|-------|--------|---------|
| M                                                | SW | —  | Klasa |        |         |
|                                                  |    |    | 15~63 | 80+100 | 125+140 |
| 13(23)                                           | 6  | 01 | 30    | 40     | 50      |
|                                                  |    | 02 | —     | —      | —       |
|                                                  |    | 03 | 30    | —      | —       |
|                                                  |    | 04 | 40    | 40     | —       |
|                                                  |    | 05 | 50    | 50     | 50      |
|                                                  |    | 06 | 60    | 60     | 60      |
|                                                  |    | 07 | 70    | 70     | 70      |
|                                                  |    | 08 | 80    | 80     | 80      |
|                                                  |    | 09 | 90    | 90     | 90      |
|                                                  |    | 10 | 100   | 100    | 100     |
|                                                  |    | 11 | 110   | 110    | 110     |
|                                                  |    | 12 | 120   | 120    | 120     |
|                                                  |    | 13 | 130   | 130    | 130     |
|                                                  |    | 14 | 140   | 140    | 140     |
|                                                  |    | 15 | 150   | 150    | 150     |

### Podešavanje: Zapremina vazduha kada je kontrola termostata ISKLJUČENA

Ovaj parametar mora da odgovara potrebama korisnika. On određuje brzinu ventilatora unutrašnje jedinice kada je termostat u stanju ISKLJUČENO.

- 1 Ako ste uključili ventilator da radi, podesite brzinu zapremine vazduha:

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- **SW**: Broj podešavanja
- —: Broj vrednosti
- ■: Podrazumevano

| Ako želite...                                       |                                   | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                     |                                   | M                   | SW | —  |
| Tokom ISKLJUČENOG termostata kod operacije hlađenja | L <sup>(2)</sup>                  | 12 (22)             | 6  | 01 |
|                                                     | Podešena zapremina <sup>(2)</sup> |                     |    | 02 |
|                                                     | ISKLUČENO <sup>(a)</sup>          |                     |    | 03 |
|                                                     | Kontrola 1 <sup>(2)</sup>         |                     |    | 04 |
|                                                     | Kontrola 2 <sup>(2)</sup>         |                     |    | 05 |
| Tokom ISKLJUČENOG termostata kod operacije grejanja | L <sup>(2)</sup>                  | 12 (22)             | 3  | 01 |
|                                                     | Podešena zapremina <sup>(2)</sup> |                     |    | 02 |
|                                                     | ISKLUČENO <sup>(a)</sup>          |                     |    | 03 |
|                                                     | Kontrola 1 <sup>(2)</sup>         |                     |    | 04 |
|                                                     | Kontrola 2 <sup>(2)</sup>         |                     |    | 05 |

<sup>(a)</sup> Koristite samo u kombinaciji sa opcionim daljinskim senzorom, ili kada se koristi podešavanje **M** 10 (20), **SW** 2, — 03.

### Podešavanje: Vreme za čišćenje vazdušnog filtera

Ovaj parametar mora da odgovara zagađenosti vazduha u prostoriji. On određuje interval u kome se prikazuje obaveštenje "Vreme za čišćenje filtera" na korisničkom interfejsu.

| Ako želite da interval bude...<br>(kontaminacija vazduha) | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                           | M                   | SW | —  |
| ±2500 h (malo)                                            | 10 (20)             | 0  | 01 |
| ±1250 h (veliko)                                          |                     |    | 02 |
| Obaveštavanje UKLJUČENO                                   |                     | 3  | 01 |
| Obaveštavanje ISKLJUČENO                                  |                     |    | 02 |

### Podešavanje: Izbor senzora termostata

Ovo podešavanje mora da odgovara tome kako/ako se koristi senzor termostata daljinskog upravljača.

| Kada je senzor termostata daljinskog upravljača...          | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                             | M                   | SW | —  |
| Koristi se u kombinaciji sa termistorom unutrašnje jedinice | 10 (20)             | 2  | 01 |
| Ne koristi se (samo termistor unutrašnje jedinice)          |                     |    | 02 |
| Isključivo se koristi                                       |                     |    | 03 |

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- **SW**: Broj podešavanja
- —: Broj vrednosti
- ■: Podrazumevano

<sup>(2)</sup> Brzina ventilatora:

- **LL**: Mala brzina ventilatora (podešena kada je termostat ISKLJUČEN)
- **L**: Mala brzina ventilatora (podešena na korisničkom interfejsu)
- **Podešena zapremina**: Brzina ventilatora odgovara brzini koju je postavio korisnik (mala, srednja, velika) pomoću dugmeta za brzinu ventilatora na korisničkom interfejsu.
- **Kontrola 1, 2**: Ventilator je ISKLJUČEN, ali radi na kratko svakih 6 minuta radi detektovanja sobne temperature pomoću **LL** (kontrola 1) ili **L** (kontrola 2).

**Podešavanje: Promena diferencijala termostata (ako se koristi daljinski senzor)**

Ako sistem sadrži daljinski senzor, podesite korak za porast/opadanje.

| Ako želite da izmenite korake na... | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                     | M                   | SW | —  |
| 1°C                                 | 12 (22)             | 2  | 01 |
| 0,5°C                               |                     |    | 02 |

**Podešavanje: Razlika za automatsku promenu**

Podesite razliku temperature između zadate vrednosti hlađenja i zadate vrednosti grejanja u automatskom režimu (dostupnost zavisi od vrste sistema). Razlika je zadata temperatura grejanja manje zadata temperatura hlađenja.

| Ako želite da podesite... | Onda <sup>(1)</sup> |    |    | Primer                      |
|---------------------------|---------------------|----|----|-----------------------------|
|                           | M                   | SW | —  |                             |
| 0°C                       | 12 (22)             | 4  | 01 | hlađenje 24°C/grejanje 24°C |
| 1°C                       |                     |    | 02 | hlađenje 24°C/grejanje 23°C |
| 2°C                       |                     |    | 03 | hlađenje 24°C/grejanje 22°C |
| 3°C                       |                     |    | 04 | hlađenje 24°C/grejanje 21°C |
| 4°C                       |                     |    | 05 | hlađenje 24°C/grejanje 20°C |
| 5°C                       |                     |    | 06 | hlađenje 24°C/grejanje 19°C |
| 6°C                       |                     |    | 07 | hlađenje 24°C/grejanje 18°C |
| 7°C                       |                     |    | 08 | hlađenje 24°C/grejanje 17°C |

**Podešavanje: Automatsko restartovanje nakon nestanka struje**

U zavisnosti od potreba korisnika, možete da onemogućite/omogućite automatsko restartovanje nakon nestanka struje.

| Ako želite automatsko restartovanje nakon nestanka struje... | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                                              | M                   | SW | —  |
| Onemogućeno                                                  | 12 (22)             | 5  | 01 |
| Omogućeno                                                    |                     |    | 02 |

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- **SW**: Broj podešavanja
- **—**: Broj vrednosti
- **■**: Podrazumevano

## Podešavanje: Podešavanje ulaza T1/T2




## UPOZORENJE

U slučaju rashladnog sredstva R32, terminalne konekcije T1/T2 su SAMO za ulaz protivpožarnog alarma. Protivpožarni alarm ima veći prioritet od bezbednosti vezane za R32 i isključuje ceo sistem.



**a** Ulazni signal protivpožarnog alarma (potencijalni slobodni kontakt)

Daljinska kontrola je dostupna putem transmisije eksternog ulaza na terminale T1 i T2 terminalnog bloka za korisnički interfejs i transmissionog ožičenja.



**a** Prinudno isključivanje (OFF)

**b** Ulaz A

## Zahtevi za ožičenje

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Specifikacija ožičenja           | Obloženi vinil gajtan ili 2-žilni kabl                                     |
| Veličina ožičenja                | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Dužina ožičenja                  | Maksimum 100 m                                                             |
| Specifikacija eksternog kontakta | Kontakt koji može da obezbedi i prekine min. opterećenje od 15 V DC · 1 mA |

Ovaj parametar mora da odgovara potrebama korisnika.

| Ako želite da podesite...                     | Onda <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------|---------------------|----|----|
|                                               | M                   | SW | —  |
| Prinudno isključivanje (OFF)                  | 12 (22)             | 1  | 01 |
| Operacija uključivanja/isključivanja (ON/OFF) |                     |    | 02 |
| Hitan slučaj (preporučuje se za rad alarma)   |                     |    | 03 |
| Prinudno ISKLJUČIVANJE - više klijenata       |                     |    | 04 |
| Zaključavanje podešavanja A                   |                     |    | 05 |
| Zaključavanje podešavanja B                   |                     |    | 06 |

<sup>(1)</sup> Terenska podešavanja su definisana kako sledi:

- **M**: Broj režima – **Prvi broj**: za grupu jedinica – **Broj u zagradi**: za pojedinačnu jedinicu
- **SW**: Broj podešavanja
- **—**: Broj vrednosti
- **■**: Podrazumevano

## 21 Predavanje korisniku

Kada je probni rad završen i jedinica pravilno radi, obavezno proverite da li korisnik razume sledeće:

- Proverite da li korisnik ima štampanu dokumentaciju, i kažite da je zadrži za buduće potrebe. Obavestite korisnika da može naći kompletnu dokumentaciju na URL adresi, prethodno pomenutoj u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako pravilno da rukuje sistemom, i šta da radi u slučaju da se pojavi problem.
- Pokažite korisniku šta treba da radi u vezi sa održavanjem jedinice.

## 22 Rešavanje problema

### 22.1 Rešavanje problema na osnovu kodova greške

Ako jedinica ima neki problem, korisnički interfejs prikazuje šifru greške. Važno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja šifre greške. To treba da uradi ovlašćeni instalater ili lokalni dobavljač.

Ovo poglavlje daje pregled najčešćih šifara greške i njihovog opisa, kako se prikazuje na korisničkom interfejsu.



#### INFORMACIJE

Vidite servisni priručnik za:

- Detaljan spisak šifara greške
- Detaljniji vodič za otklanjanje problema za svaku grešku

#### 22.1.1 Šifre greške: Pregled

U slučaju da se pojave druge šifre greške, obratite se svom dobavljaču.

| Šifra        | Opis                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>RD-11</i> | Senzor R32 je detektovao curenje rashladnog sredstva                                   |
| <i>RD/CH</i> | Greška bezbednosnog sistema (detektovanje curenja)                                     |
| <i>CH-D1</i> | Kvar senzora R32                                                                       |
| <i>CH-D2</i> | Kraj roka trajanja senzora R32                                                         |
| <i>CH-D5</i> | 6 meseci do isteka roka trajanja senzora R32                                           |
| <i>R1</i>    | Kvar štampane ploče unutrašnje jedinice                                                |
| <i>R3</i>    | Abnormalnost kontrolnog sistema za nivo u odvodu                                       |
| <i>R4</i>    | Kvar zaštite od zamrzavanja                                                            |
| <i>R5</i>    | Kontrola visokog pritiska kod grejanja, kontrola zaštite od zamrzavanja kod hlađenja   |
| <i>R6</i>    | Kvar motora ventilatora                                                                |
| <i>R7</i>    | Kvar motora pokretnog poklopca                                                         |
| <i>R8</i>    | Kvar električnog napajanja ili prevelika jačina ulazne naizmenične struje              |
| <i>R9</i>    | Kvar elektronskog ekspanzionog ventila                                                 |
| <i>RF</i>    | Kvar sistema ovlaživača                                                                |
| <i>RH</i>    | Kvar kolektora za prašinu prečistača vazduha                                           |
| <i>RJ</i>    | Kvar podešavanja kapaciteta (štampana ploča unutrašnje jedinice)                       |
| <i>C1</i>    | Kvar transmisije (između štampane ploče unutrašnje jedinice i sporedne štampane ploče) |
| <i>C4</i>    | Kvar termistora izmenjivača toplote cevi za tečnost                                    |
| <i>C5</i>    | Kvar termistora izmenjivača toplote cevi za gas                                        |
| <i>C6</i>    | Kvar termistora izmenjivača toplote cevi za gas                                        |
| <i>C9</i>    | Kvar termistora za usisavanje vazduha                                                  |
| <i>CA</i>    | Kvar termistora za izbacivanje vazduha                                                 |



| Šifra | Opis                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| EJ    | Abnormalnost daljinskog upravljača termistora za sobnu temperaturu |

## 23 Uklanjanje na otpad



### OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

## 24 Tehnički podaci

- **Deo** najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb strani Daikin (dostupna za javnost).
- **Kompletne** najnovije tehničke podatke možete naći na ektranetu Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

### 24.1 Dijagram ožičenja

#### 24.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ožičenja

Primenjene delove i brojeve potražite na šemi ožičenja na jedinici. Delovi se obeležavaju arapskim brojevima po rastućem redosledu za svaki deo, i predstavljeni su u donjem pregledu simbolom "\*" u šifri dela.

| Simbol | Značenje                     | Simbol | Značenje                      |
|--------|------------------------------|--------|-------------------------------|
|        | Automatski prekidač          |        | Zaštita uzemljenja            |
|        |                              |        |                               |
|        |                              |        |                               |
|        | Veza                         |        | Zaštita uzemljenja (zavrtanj) |
|        | Konektor                     |        | Ispravljač                    |
|        | Uzemljenje                   |        | Konektor releja               |
|        | Ožičenje na terenu           |        | Konektor kratkog spoja        |
|        | Osigurač                     |        | Terminal                      |
|        | Unutrašnja jedinica          |        | Terminalna traka              |
|        | Spoljašnja jedinica          |        | Klema za žice                 |
|        | Uređaj diferencijalne struje |        |                               |

| Simbol  | Boja        | Simbol   | Boja        |
|---------|-------------|----------|-------------|
| BLK     | Crna        | ORG      | Narandžasta |
| BLU     | Plava       | PNK      | Ružičasta   |
| BRN     | Braon       | PRP, PPL | Ljubičasta  |
| GRN     | Zelena      | RED      | Crvena      |
| GRY     | Siva        | WHT      | Bela        |
| SKY BLU | Svetloplava | YLW      | Žuta        |

| Simbol  | Značenje                                            |
|---------|-----------------------------------------------------|
| A*P     | Štampana ploča                                      |
| BS*     | Dugme uključiti/isključiti (ON/OFF), radni prekidač |
| BZ, H*O | Zujalica                                            |
| C*      | Kondenzator                                         |

| Simbol                                                                                 | Značenje                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,<br>MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,<br>K*R_*, NE | Veza, konektor                                      |
| D*, V*D                                                                                | Dioda                                               |
| DB*                                                                                    | Diodni most                                         |
| DS*                                                                                    | DIP prekidač                                        |
| E*H                                                                                    | Grejač                                              |
| FU*, F*U, (karakteristike pogledajte na<br>štampanoj ploči u vašoj jedinici)           | Osigurač                                            |
| FG*                                                                                    | Konektor (uzemljenje rama)                          |
| H*                                                                                     | Am                                                  |
| H*P, LED*, V*L                                                                         | Indikatorska lampica, svetleća dioda                |
| HAP                                                                                    | Svetleća dioda (servisni monitor zelen)             |
| HIGH VOLTAGE                                                                           | Visoki napon                                        |
| IES                                                                                    | Senzor Inteligentno oko                             |
| IPM*                                                                                   | Inteligentni energetska modul                       |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                               | Magnetni relej                                      |
| L                                                                                      | Uživo                                               |
| L*                                                                                     | Kalem                                               |
| L*R                                                                                    | Reaktor                                             |
| M*                                                                                     | Koračni motor                                       |
| M*C                                                                                    | Kompresorski motor                                  |
| M*F                                                                                    | Motor ventilatora                                   |
| M*P                                                                                    | Motor odvodne pumpe                                 |
| M*S                                                                                    | Motor za njihanje                                   |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                 | Magnetni relej                                      |
| N                                                                                      | Neutralno                                           |
| n=*, N=*                                                                               | Broj prolaza kroz feritno jezgro                    |
| PAM                                                                                    | Impulsna amplitudna modulacija                      |
| PCB*                                                                                   | Štampana ploča                                      |
| PM*                                                                                    | Energetski modul                                    |
| PS                                                                                     | Prekidački izvor napajanja                          |
| PTC*                                                                                   | PTC termistor                                       |
| Q*                                                                                     | Bipolarni tranzistor sa izolovanim<br>gejtom (IGBT) |
| Q*C                                                                                    | Automatski prekidač                                 |
| Q*DI, KLM                                                                              | Automatski prekidač za uzemljenje                   |
| Q*L                                                                                    | Zaštita od preopterećenja                           |

| Simbol      | Značenje                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Q*M         | Termo prekidač                                                              |
| Q*R         | Uređaj diferencijalne struje                                                |
| R*          | Otpornik                                                                    |
| R*T         | Termistor                                                                   |
| RC          | Prijemnik                                                                   |
| S*C         | Granični prekidač                                                           |
| S*L         | Plivajući prekidač                                                          |
| S*NG        | Detektor curenja rashladnog sredstva                                        |
| S*NPH       | Senzor pritiska (visokog)                                                   |
| S*NPL       | Senzor pritiska (niskog)                                                    |
| S*PH, HPS*  | Prekidač pritiska (visokog)                                                 |
| S*PL        | Prekidač pritiska (niskog)                                                  |
| S*T         | Termostat                                                                   |
| S*RH        | Senzor vlažnosti                                                            |
| S*W, SW*    | Radni prekidač                                                              |
| SA*, F1S    | Odvodnik prenapona                                                          |
| SR*, WLU    | Prijemnik signala                                                           |
| SS*         | Selektorski prekidač                                                        |
| SHEET METAL | Pločica za fiksiranje terminalne trake                                      |
| T*R         | Transformator                                                               |
| TC, TRC     | Predajnik                                                                   |
| V*, R*V     | Varistor                                                                    |
| V*R         | Diodni most, bipolarni tranzistor sa izolovanim gejtom (IGBT) strujni modul |
| WRC         | Bežični daljinski upravljač                                                 |
| X*          | Terminal                                                                    |
| X*M         | Terminalna traka (terminalni blok)                                          |
| Y*E         | Kalem elektronskog ekspanzionog ventila                                     |
| Y*R, Y*S    | Kalem reversnog solenoidnog ventila                                         |
| Z*C         | Feritno jezgro                                                              |
| ZF, Z*F     | Filter za buku                                                              |

## 25 Rečnik

**Dobavljač**

Distributer za prodaju proizvoda.

**Ovlašćeni instalater**

Tehnički obučena osoba koja je kvalifikovana za instaliranje proizvoda.

**Korisnik**

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili koristi proizvod.

**Važeći propisi**

Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili odredbe koji su relevantni i važeći za određeni proizvod ili oblast.

**Servisna kompanija**

Kvalifikovana kompanija koja može da sprovede ili koordinira neophodno servisiranje proizvoda.

**Uputstvo za instaliranje**

Uputstvo zadato za određeni proizvod ili primenu, sa objašnjenjem kako sprovesti instaliranje, konfiguraciju i održavanje.

**Uputstvo za rad**

Uputstvo dato za određeni proizvod ili primenu, u kome se objašnjava rad sa proizvodom.

**Uputstva za održavanje**

Priručnik sa uputstvima za određen proizvod ili aplikaciju, u kojem je objašnjeno (ako je to relevantno) kako se instalira, konfiguriše, upravlja i/ili održava proizvod ili aplikacija.

**Pribor**



Oznake, priručnici, informativne brošure i oprema koja se isporučuje sa proizvodom, i koja treba da bude instalirana u skladu sa uputstvima u pratećoj dokumentaciji.

**Opciona oprema**

Oprema koju je proizveo ili odobrio Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

**Snabdevanje na terenu**

Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

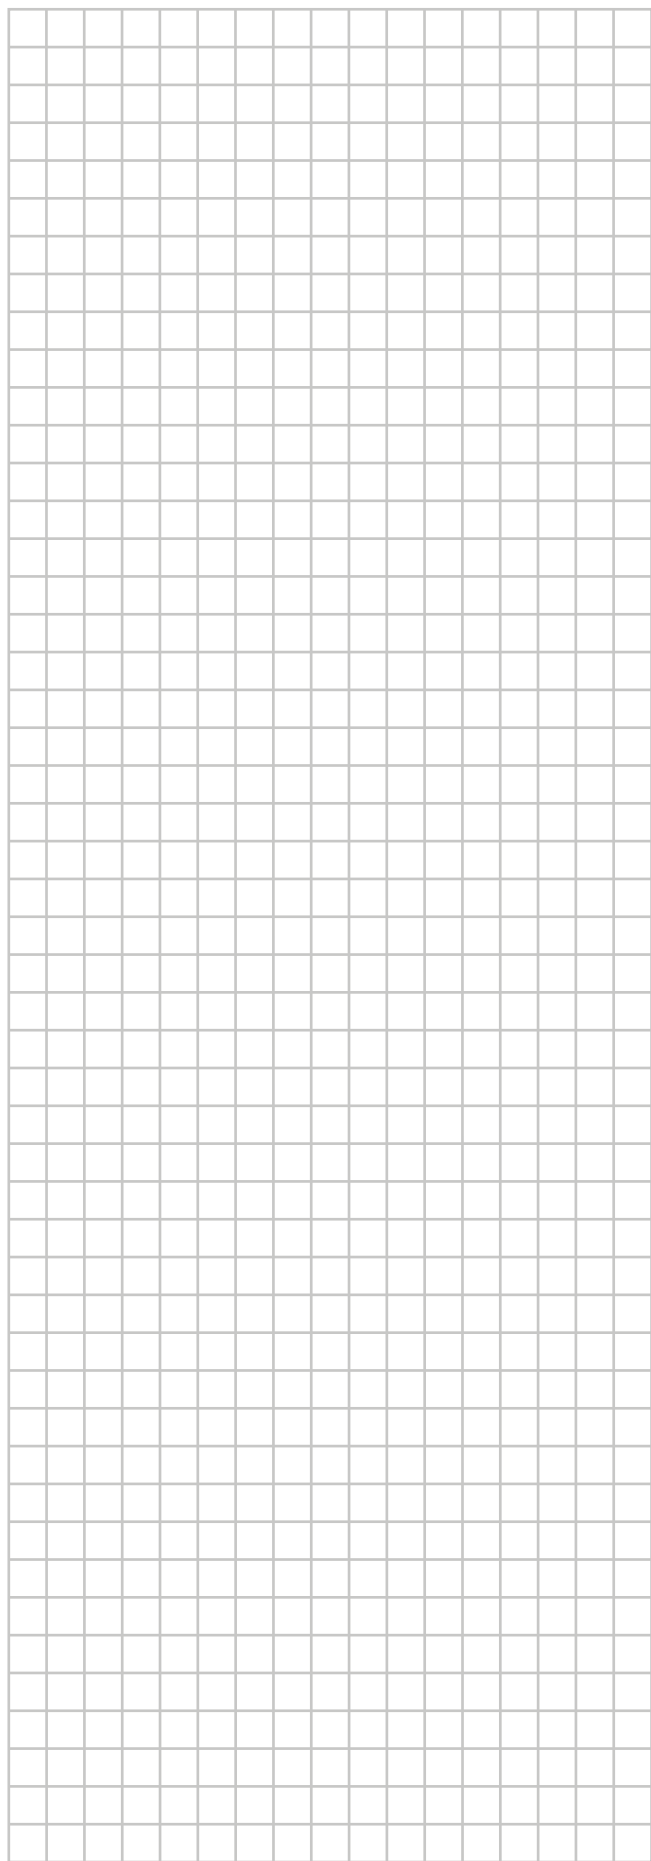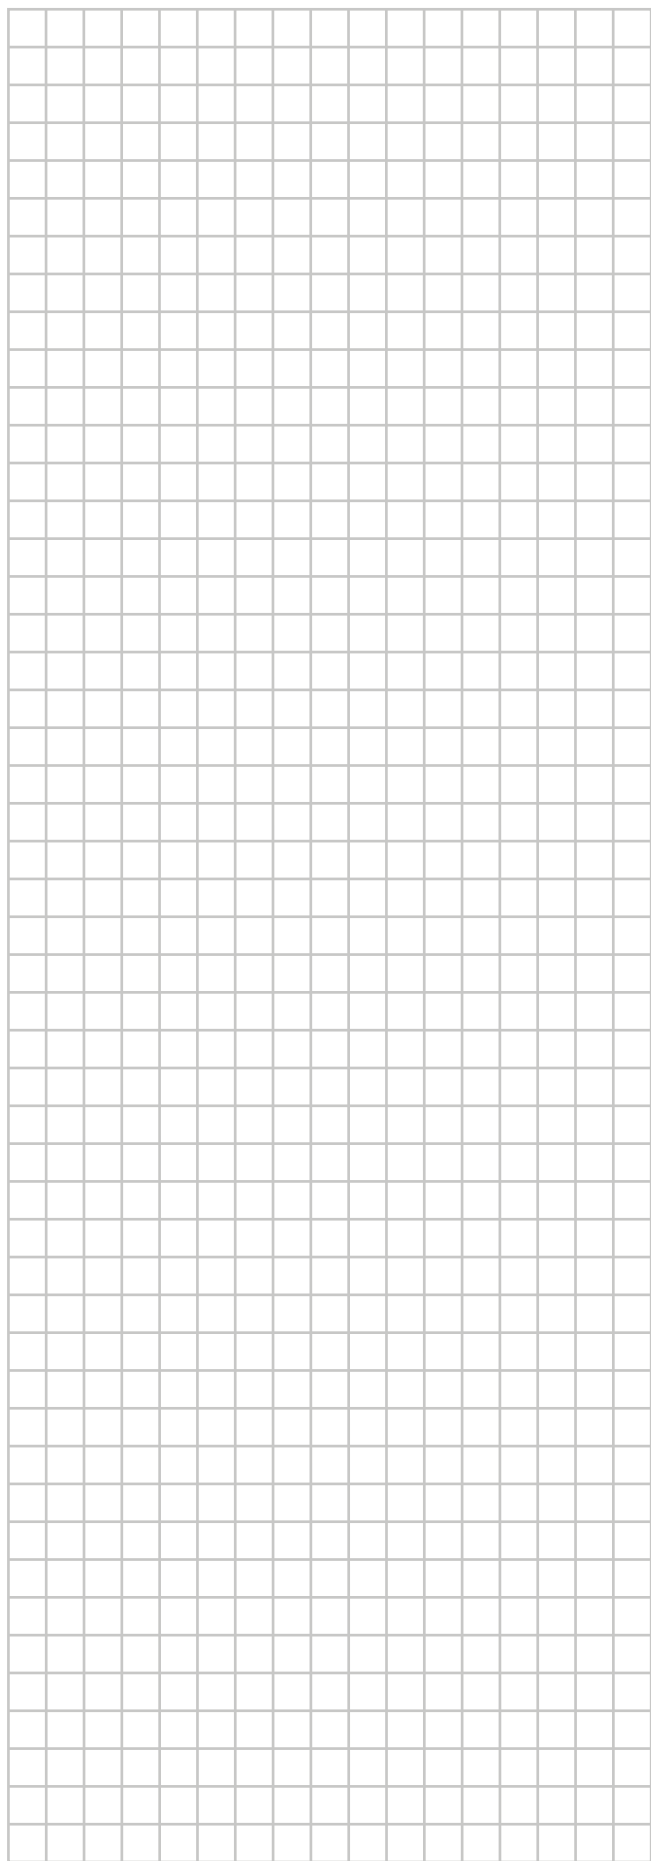

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P599622-1B 2022.02